

MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 11:40:12

Durée: 4mn 05s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CONDE YOUSOUF
Date de naissance	01/01/1996	
Age	29	
Société	CR18	
ID	25031411383800574	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

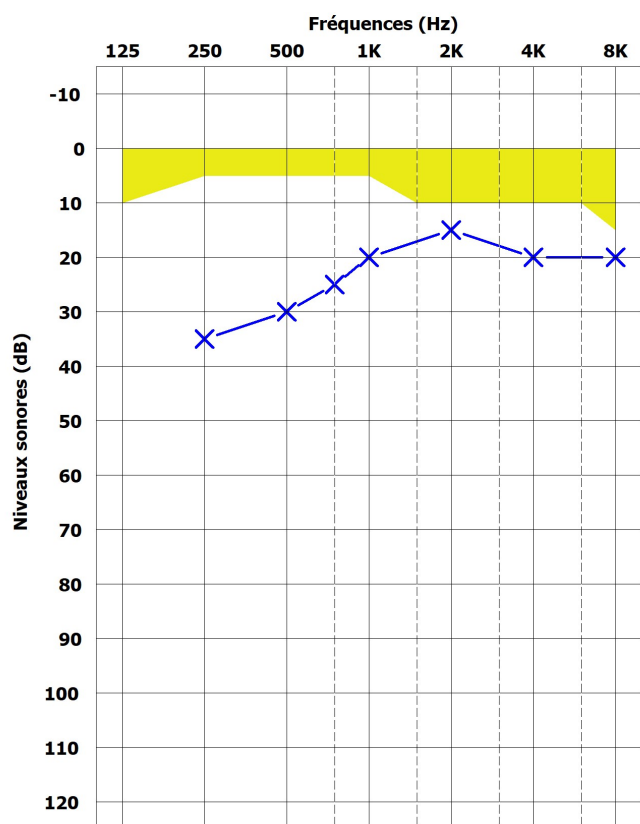

Oreille Gauche

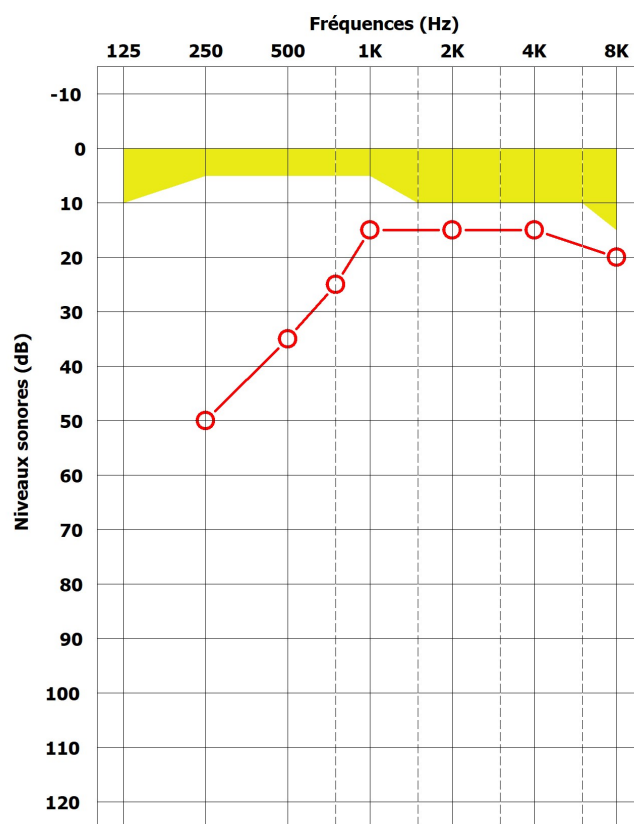

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	30	25	20		15		20		20
CA Droit		50	35	25	15		15		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes