



Données Patient		DJA SEREMADY
Date de naissance	01/01/2002	
Age	22	
Société	CR18	
ID	24050511185762932	

Date du test: 05/05/2024 11:23:01
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

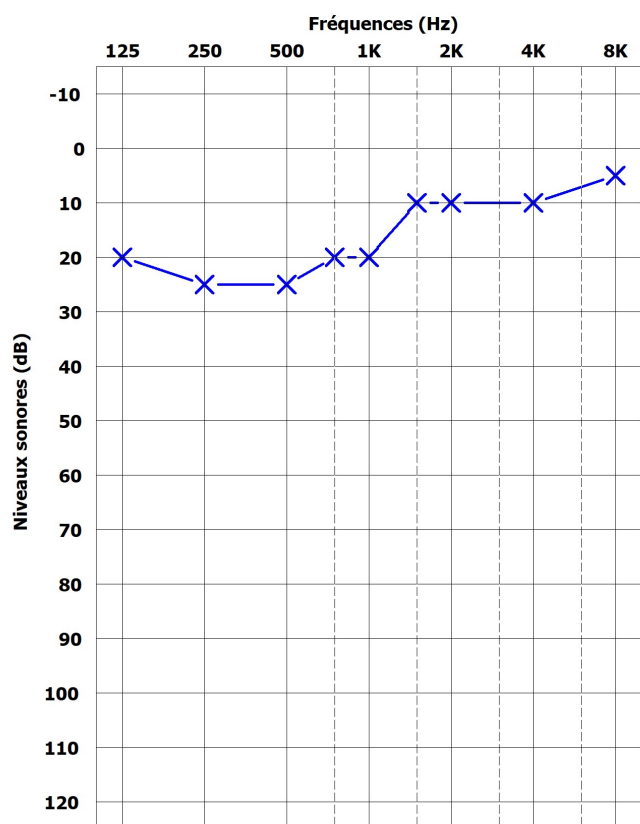

Oreille Gauche

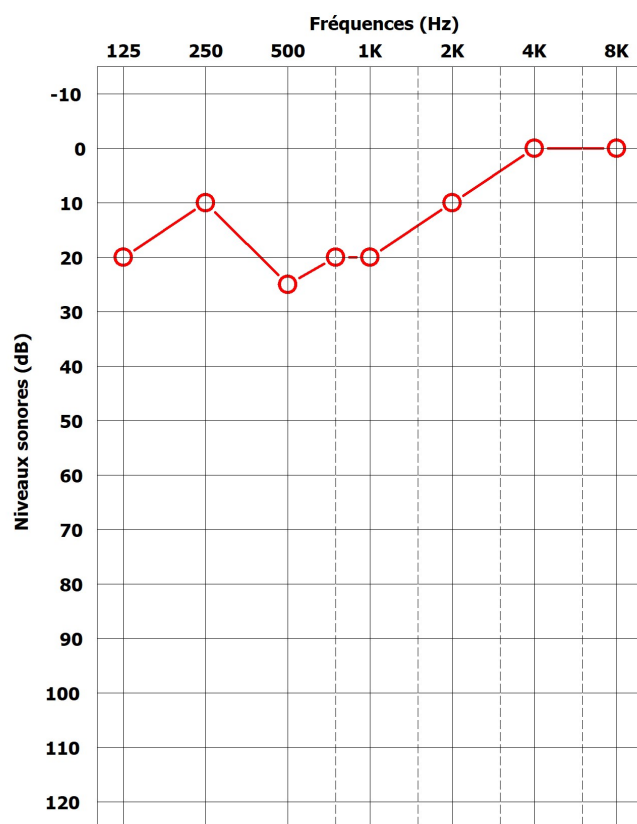

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	25	25	20	20	10	10		10		5
CA Droit	20	10	25	20	20		10		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes