

MEDVIE


Date du test: 05/03/2025 16:51:58

Durée: 4mn 21s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KOUYATE AMARA
Date de naissance	29/03/1980
Age	44
Société	CR18
ID	25030516045343162

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

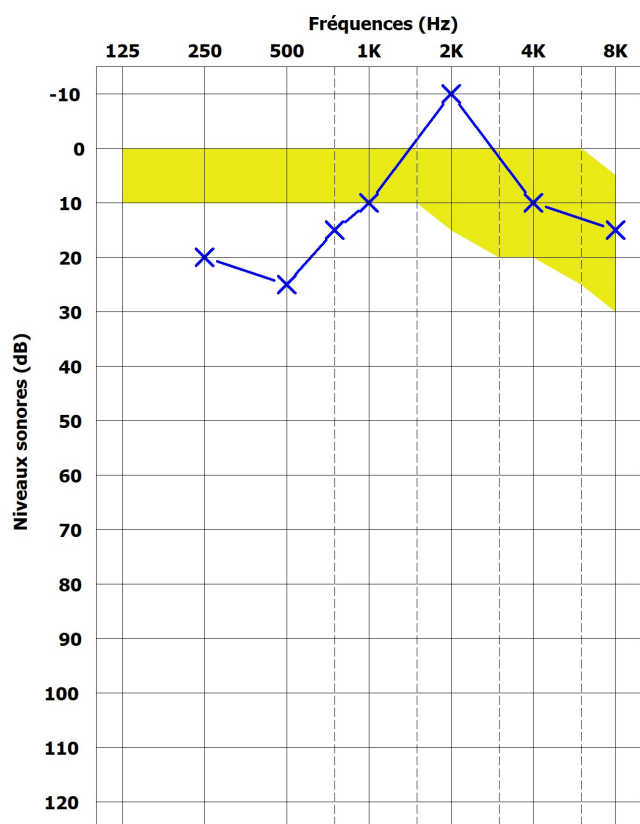

Oreille Gauche

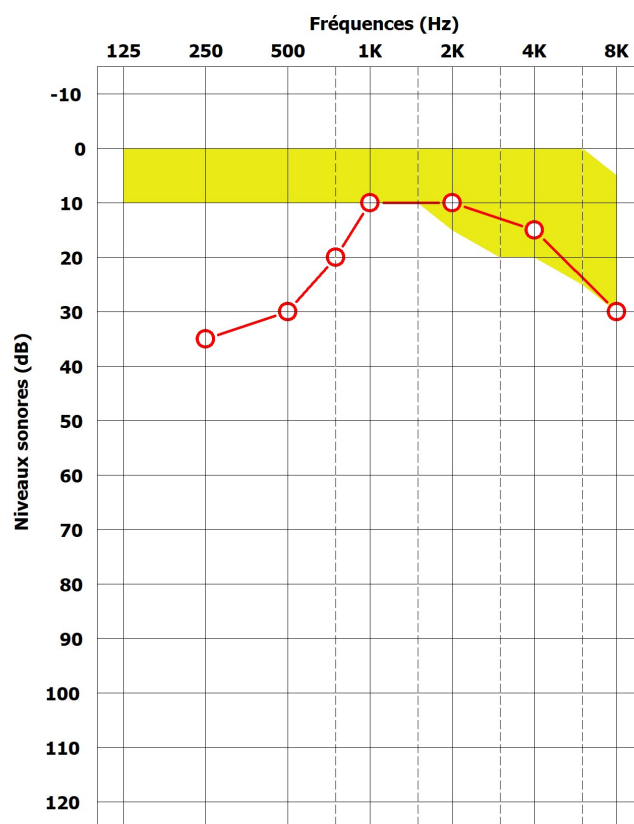

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	15	10		-10		10		15
CA Droit		35	30	20	10		10		15		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes