


MEDVIE


Date du test: 15/03/2025 10:55:01

Durée: 6mn 46s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

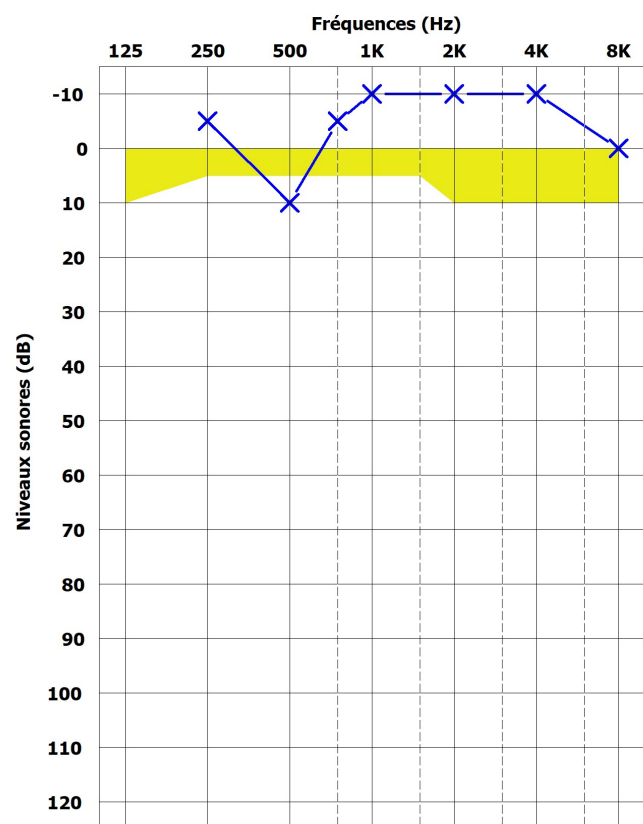

Oreille Gauche

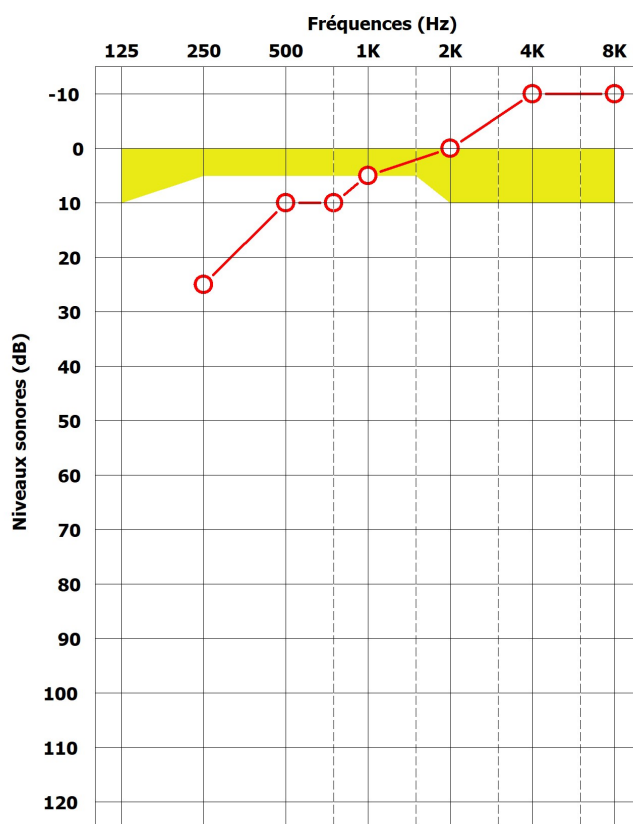

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	10	-5	-10		-10		-10		0
CA Droit		25	10	10	5		0		-10		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	-5,0 dB	---
CA Droit	1,3 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA MOUSSA
Date de naissance	16/12/1998
Age	26
Société	CR18
ID	25031510493006661

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021