

MEDVIE


Date du test: 02/08/2025 14:38:44

Durée: 5mn 50s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	HABA GASTON
Date de naissance	03/06/1994
Age	31
Société	CR18
ID	25080214345121177

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

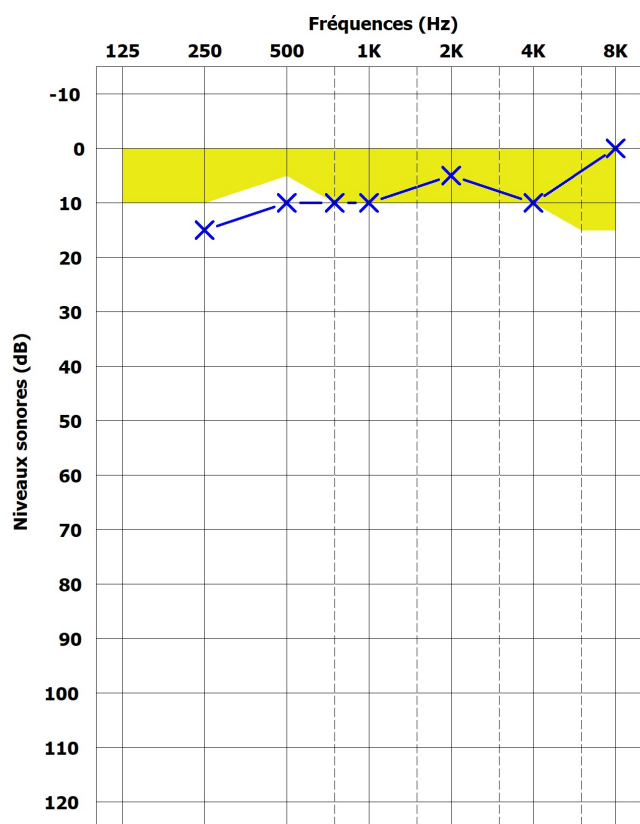

Oreille Gauche

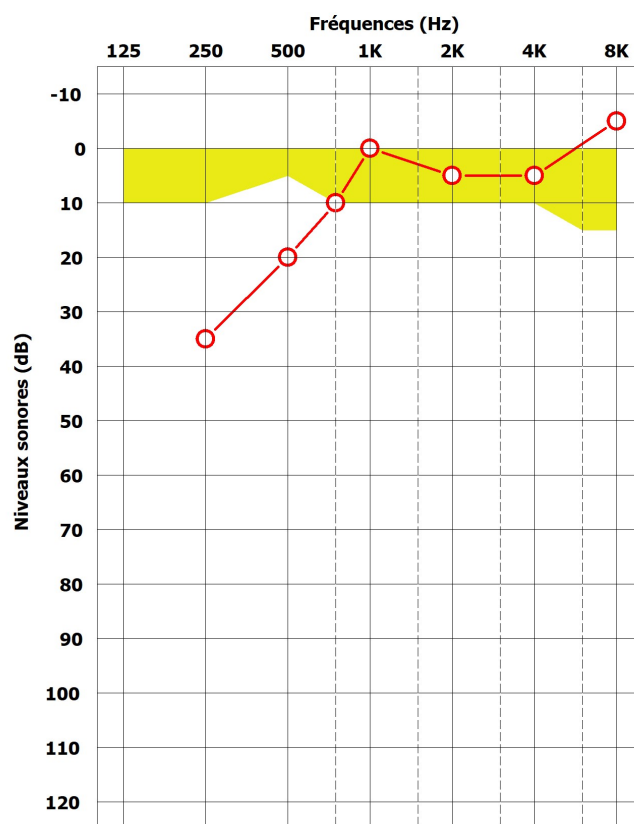

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	10	10	10		5		10		0
CA Droit		35	20	10	0		5		5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes