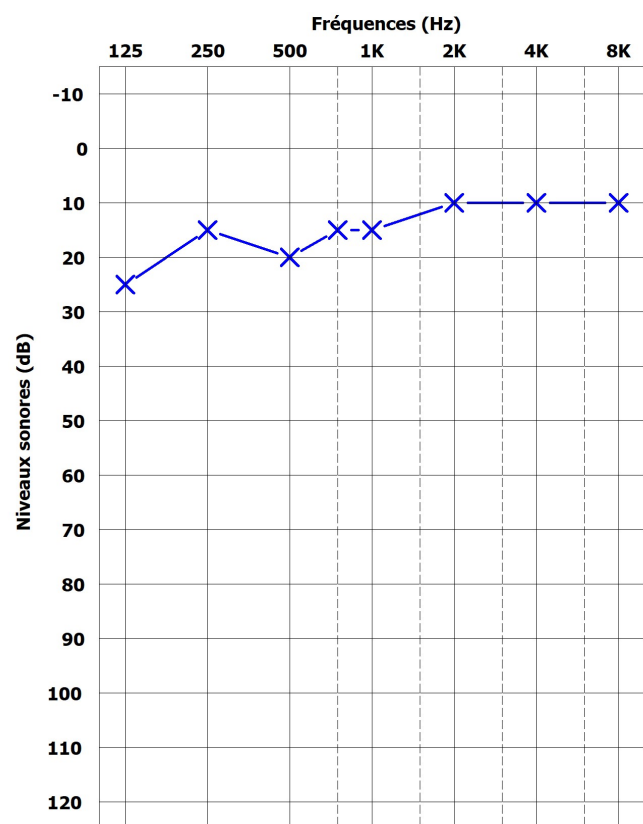



MEDVIE

Date du test: 03/05/2024 08:50:27

Durée: 9mn 11s

 Type test
 Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard


Oreille Gauche

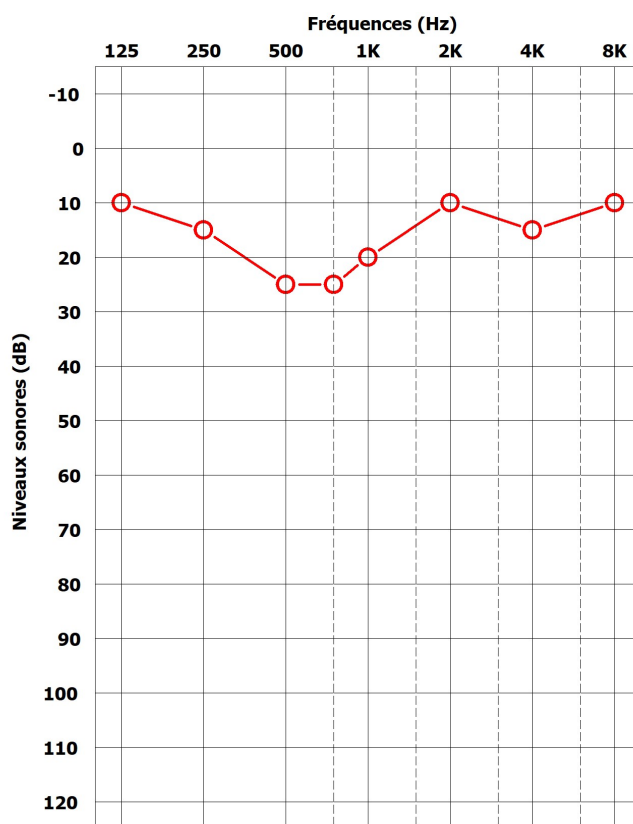

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	15	20	15	15		10		10		10
CA Droit	10	15	25	25	20		10		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes

Données Patient	SYLLA MOUSSA
Date de naissance	01/01/1990
Age	34
Société	CR18
ID	24050308481109644

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021