



Données Patient	
KEITA ABDOULAYE	
Date de naissance	26/05/1996
Age	28
Société	CR18
ID	25030710404131122

Date du test: 07/03/2025 10:43:08
 Durée: 4mn 00s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

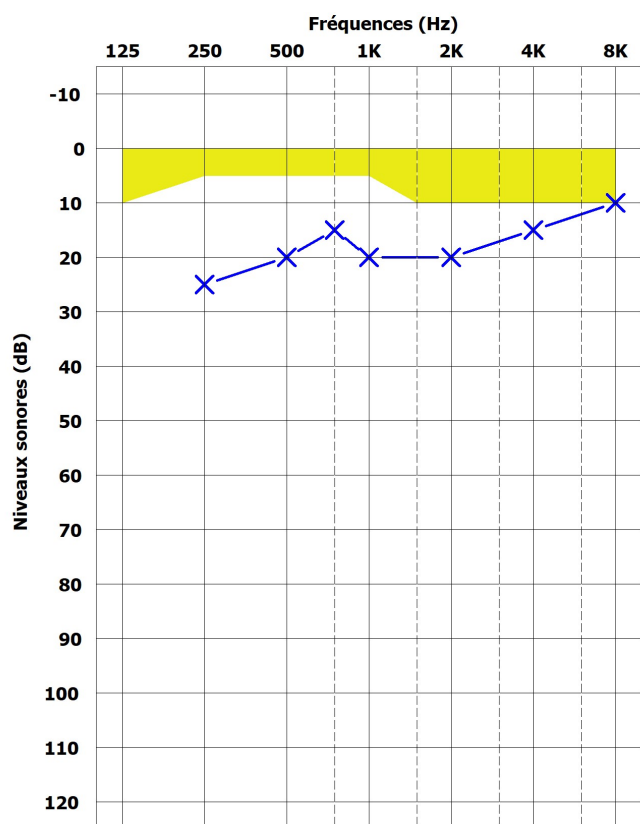

Oreille Gauche

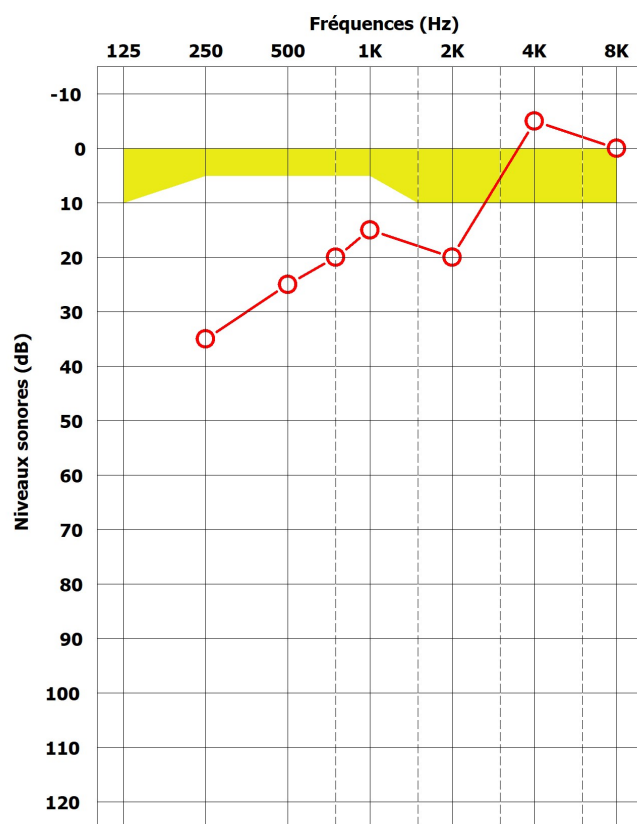

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	15	20		20		15		10
CA Droit		35	25	20	15		20		-5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes