

MEDVIE BEYLA


Date du test: 16/12/2024 12:28:00

Durée: 6mn 54s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		ZOGBELEMOU LAMINE
Date de naissance	01/01/1999	
Age	25	
Société	CR18	
ID	24121612180624555	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

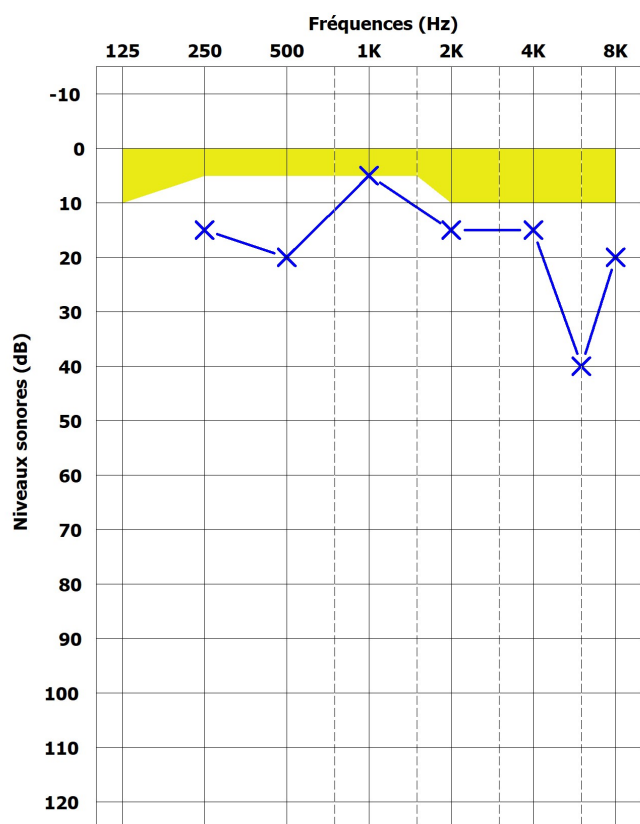

Oreille Gauche

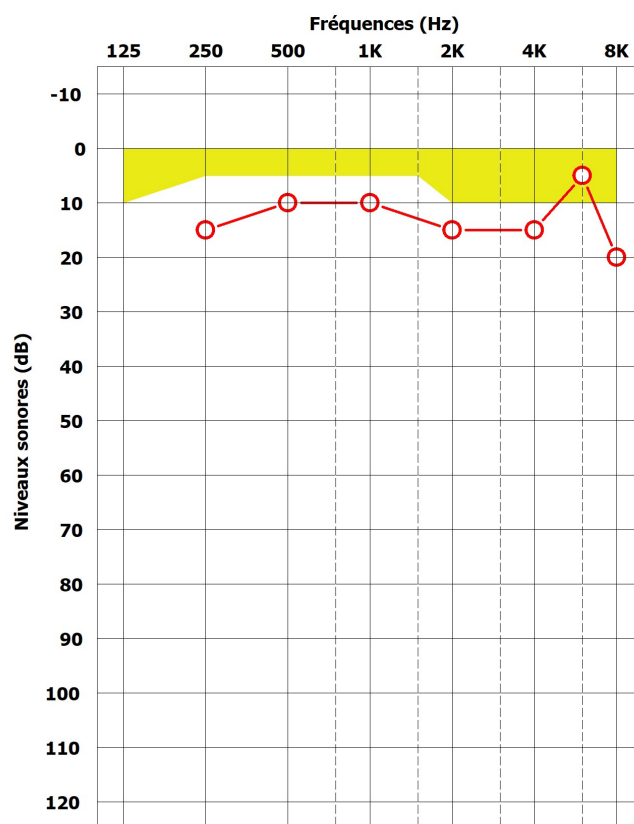

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20		5		15		15	40	20
CA Droit		15	10		10		15		15	5	20

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	5,0 dB
CA Droit	---	10,0 dB

Notes