

MEDVIE


Date du test: 05/03/2025 16:36:16

Durée: 8mn 20s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KOUROUMA YOUSOUF
Date de naissance	12/02/2001
Age	24
Société	CR18
ID	25030516041281367

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

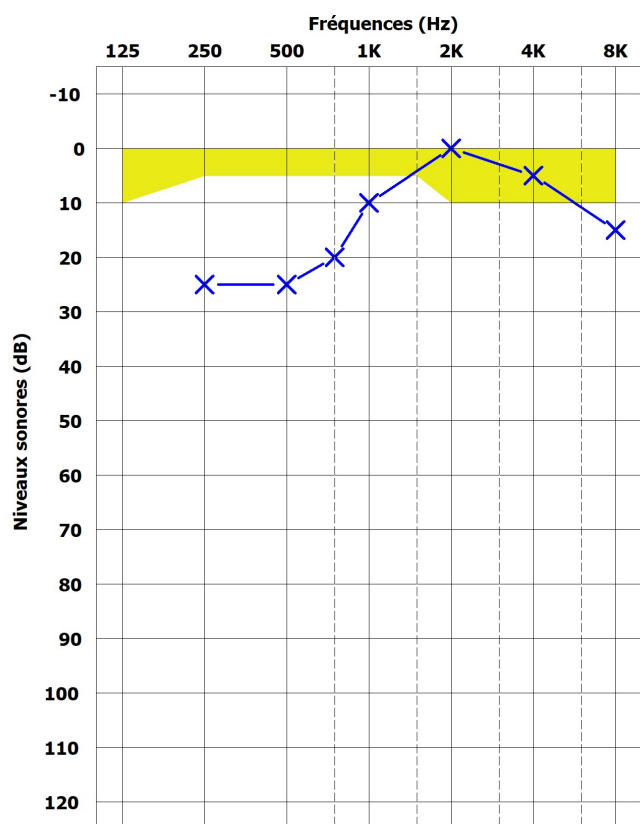

Oreille Gauche

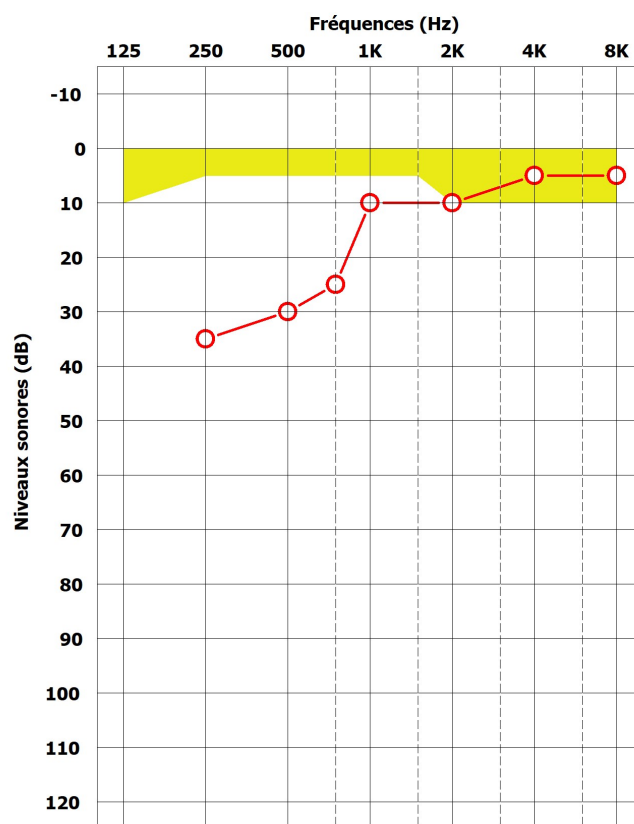

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	20	10		0		5		15
CA Droit		35	30	25	10		10		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes