

MEDVIE


Date du test: 29/03/2024 15:35:30

Durée: 11mn 46s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA MOUSSA
Date de naissance	01/01/1997
Age	27
Société	CR18
ID	24032915221965601

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

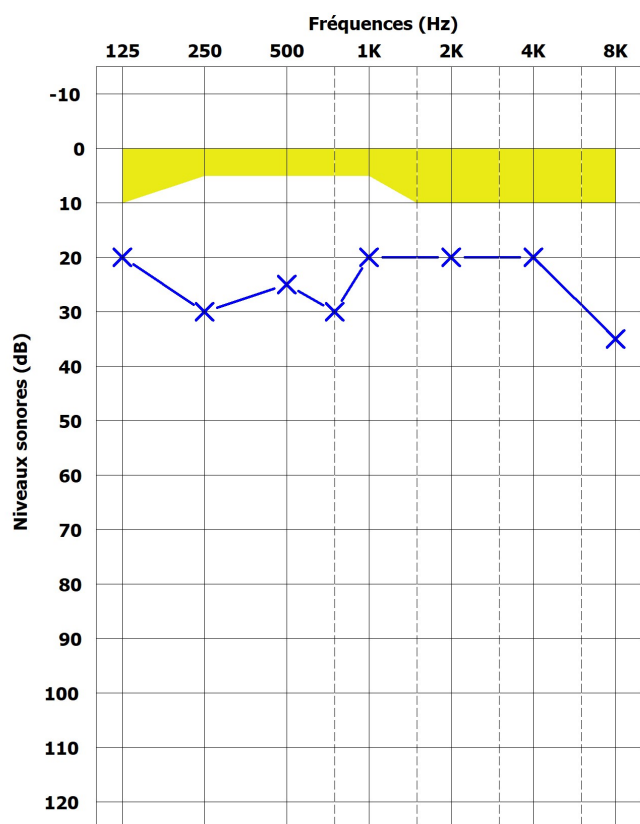

Oreille Gauche

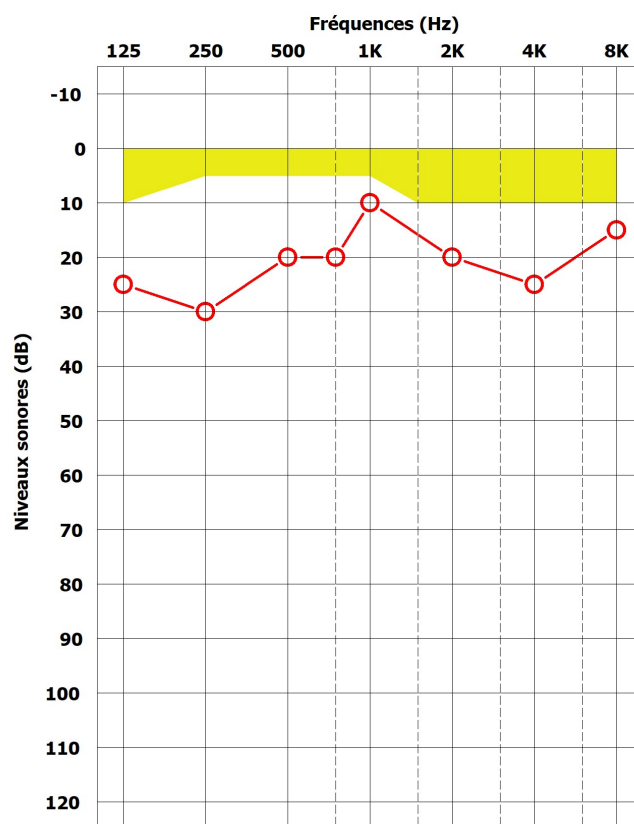

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	30	25	30	20		20		20		35
CA Droit	25	30	20	20	10		20		25		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes