

MEDVIE

Date du test: 12/03/2025 13:19:27

Durée: 4mn 50s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

CAMARA AMARA

Date de naissance 09/06/1987

Age 37

Société CR18


ID 25031213164031910

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021

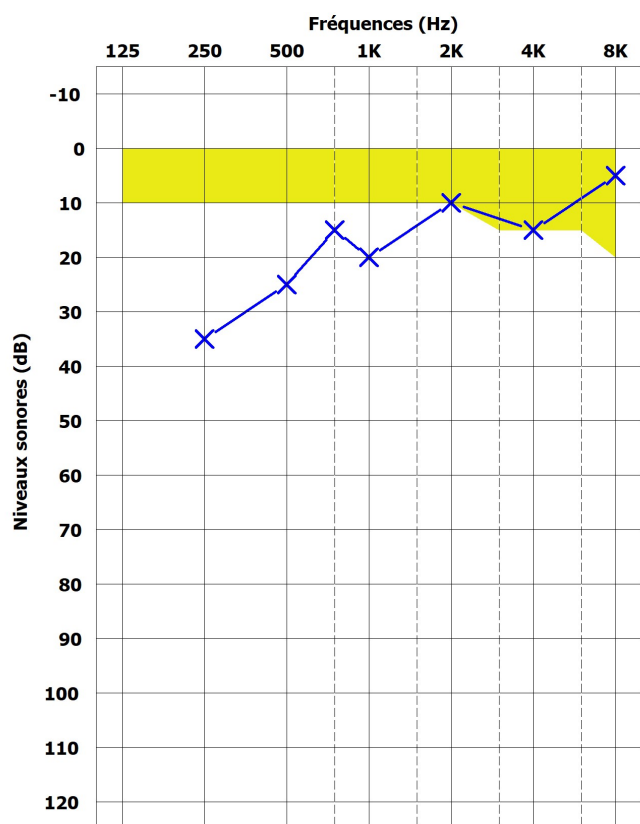

Oreille Gauche

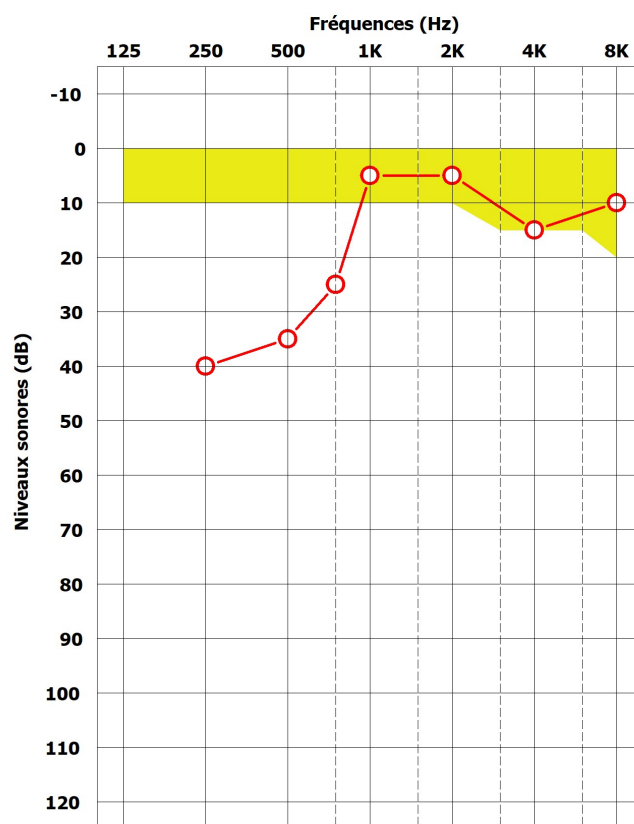

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	25	15	20		10		15		5
CA Droit		40	35	25	5		5		15		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes