


MEDVIE


Date du test: 15/03/2025 12:43:59

Durée: 3mn 41s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

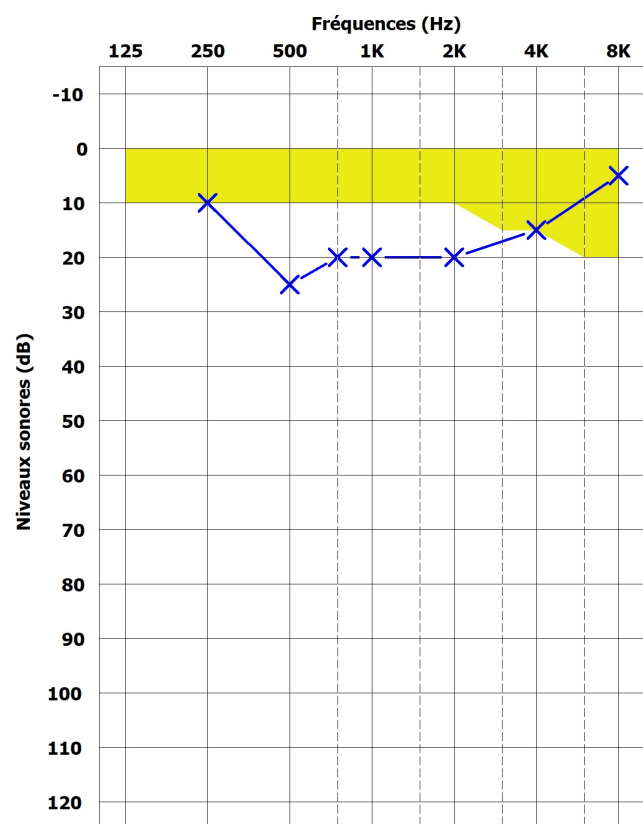

Oreille Gauche

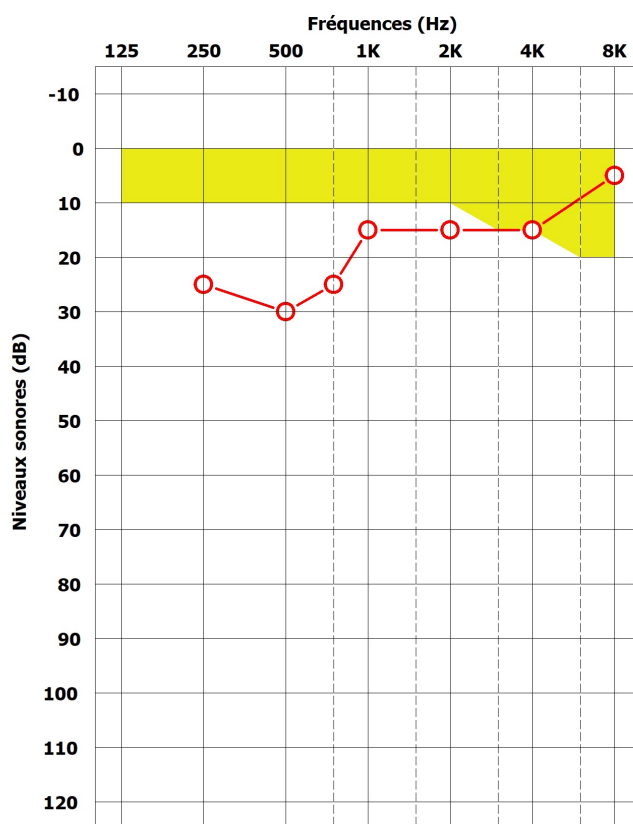

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25	20	20		20		15		5
CA Droit		25	30	25	15		15		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA ADAMA
Date de naissance	02/09/1986
Age	38
Société	CR18
ID	25031512273577851

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021