

MEDVIE

Date du test: 11/03/2025 12:14:53

Durée: 5mn 18s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

KABA MORY

Date de naissance 01/01/2000

Age 25

Société CR18


ID 25031112014062893

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021

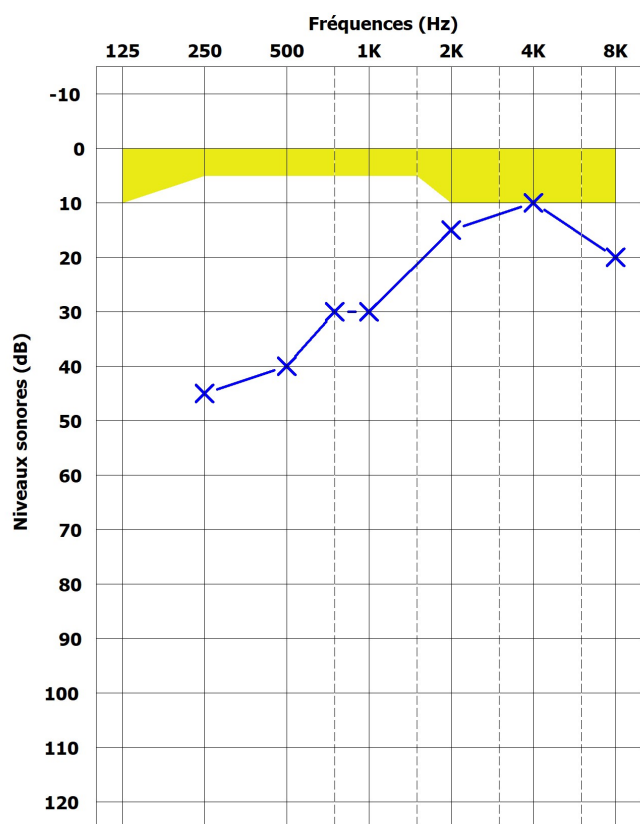

Oreille Gauche

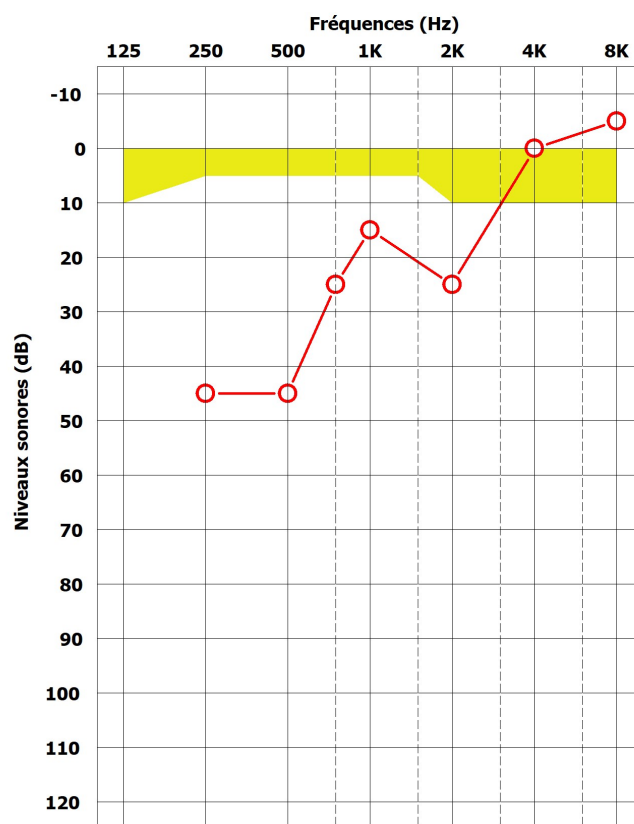

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		45	40	30	30		15		10		20
CA Droit		45	45	25	15		25		0		-5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes