



Données Patient		CAMARA SEKOU
Date de naissance	03/05/1955	
Age	68	
Société	CEMED	
ID	24022713070798110	

Date du test: 27/02/2024 13:08:29
Durée: 4mn 36s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

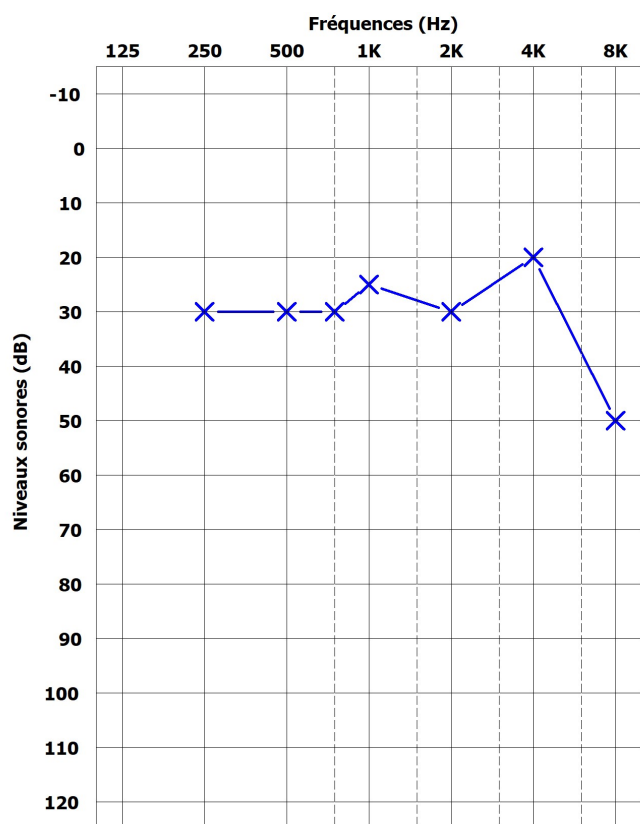

Oreille Gauche

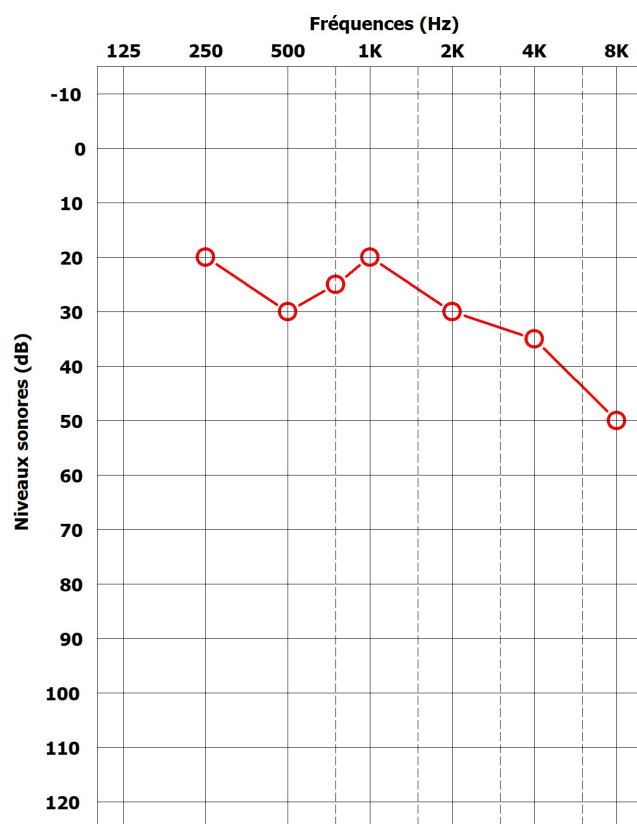

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	30	25		30		20		50
CA Droit		20	30	25	20		30		35		50

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	28,8 dB	---

Notes