


MED VIE


Date du test: 18/07/2024 10:10:27
Durée: 3mn 40s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BANGOURA MARIAMA	
Date de naissance	01/01/1994
Age	30
Société	CEGEDI
ID	24071809581546071

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

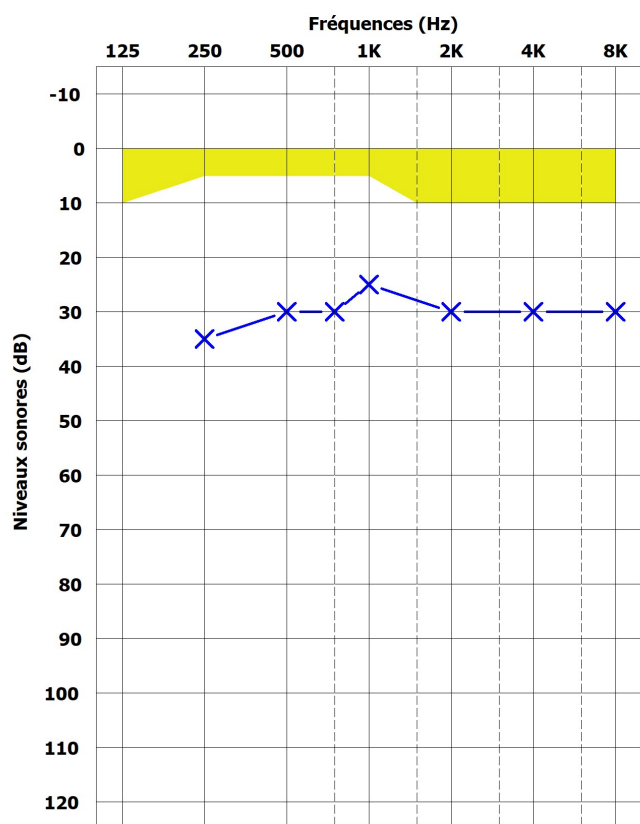

Oreille Gauche

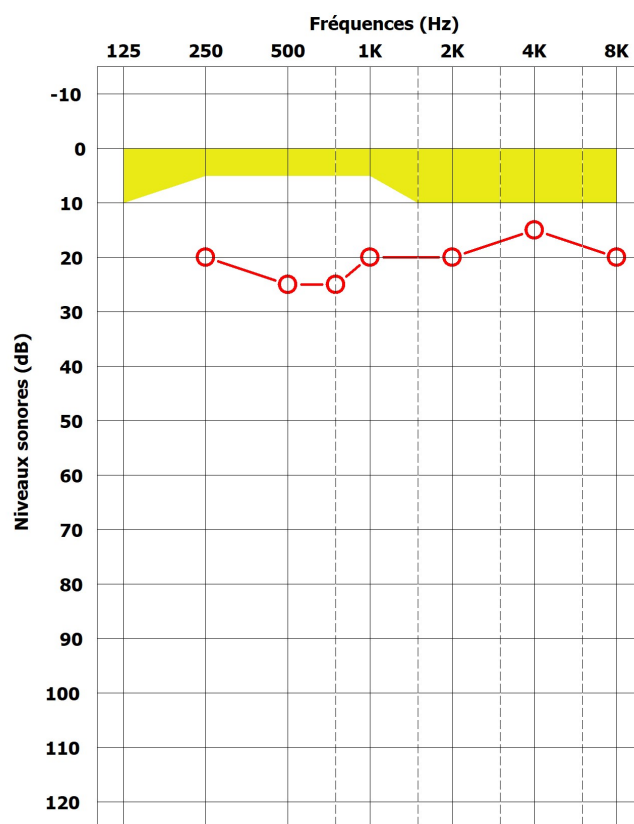

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	30	30	25		30		30		30
CA Droit		20	25	25	20		20		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	28,8 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes