


MEDVIE


Date du test: 29/08/2025 12:29:58

Durée: 5mn 14s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

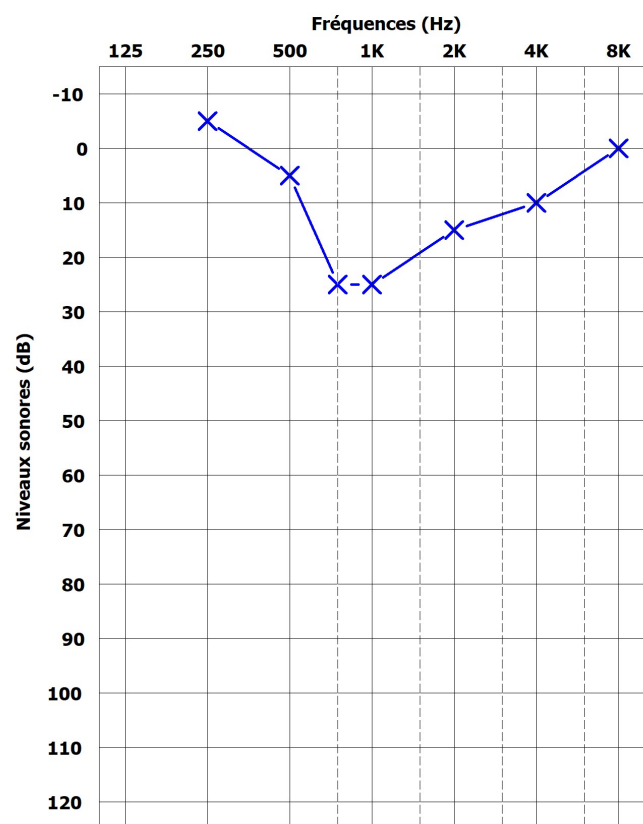

Oreille Gauche

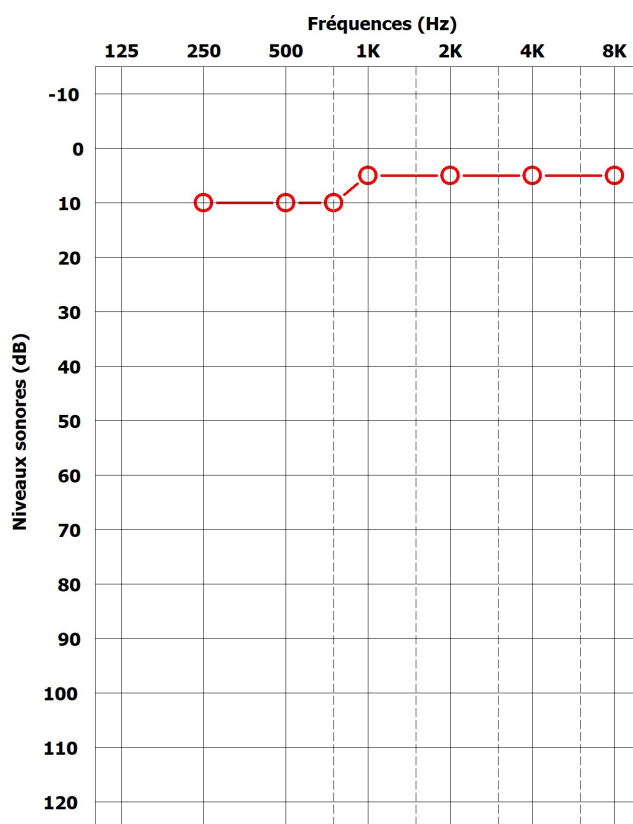

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	5	25	25		15		10		0
CA Droit		10	10	10	5		5		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes

Données Patient

BAKRY MAMADOU
MAI ΔΗΝΟ

Date de naissance

01/01/2000

Age

25

Société

CEGEDI

ID

25082912280388170

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021