


MEDVIE


Date du test: 19/06/2025 10:26:56

Durée: 5mn 02s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

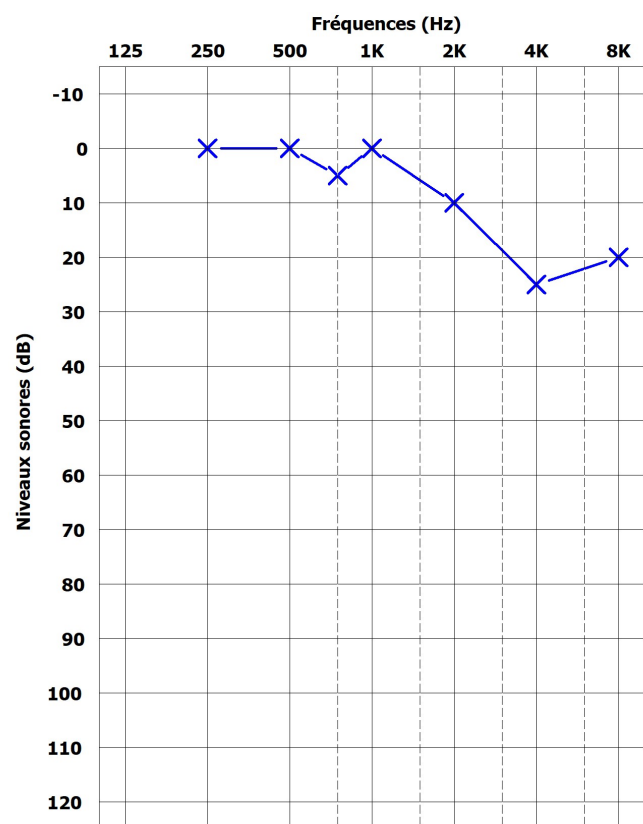

Oreille Gauche

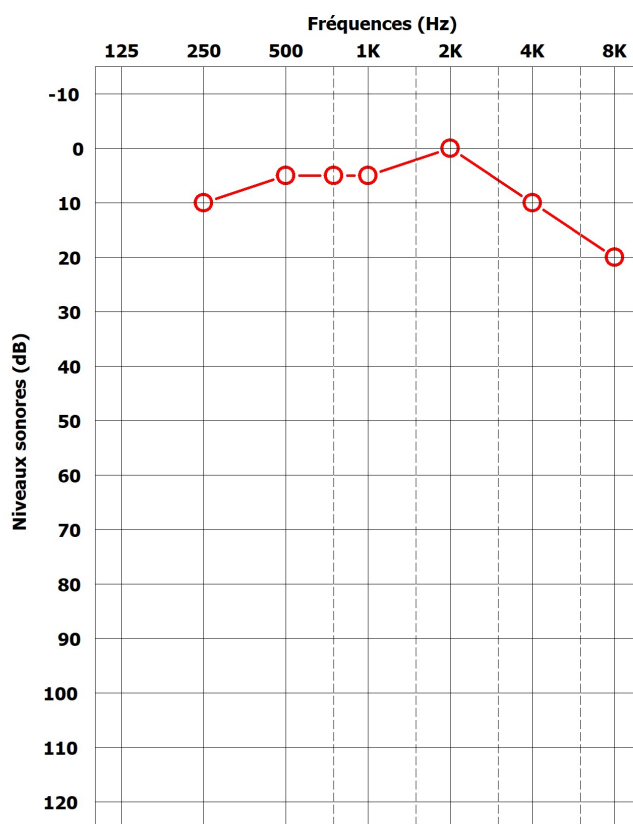

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	0	5	0		10		25		20
CA Droit		10	5	5	5		0		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes

Données Patient	KONATE MAMADI
Date de naissance	06/03/1985
Age	40
Société	CEGEDI
ID	25061910242606411

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021