

MEDVIE


Date du test: 16/04/2025 11:38:59

Durée: 4mn 14s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CHERIF MOUSSA	
Date de naissance	01/01/1971
Age	54
Société	CR18
ID	25041611173124438

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

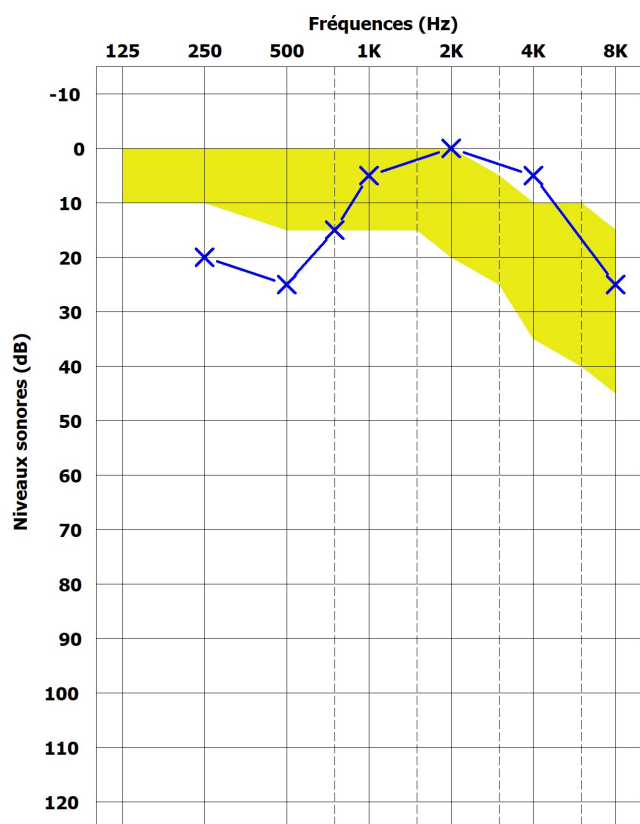

Oreille Gauche

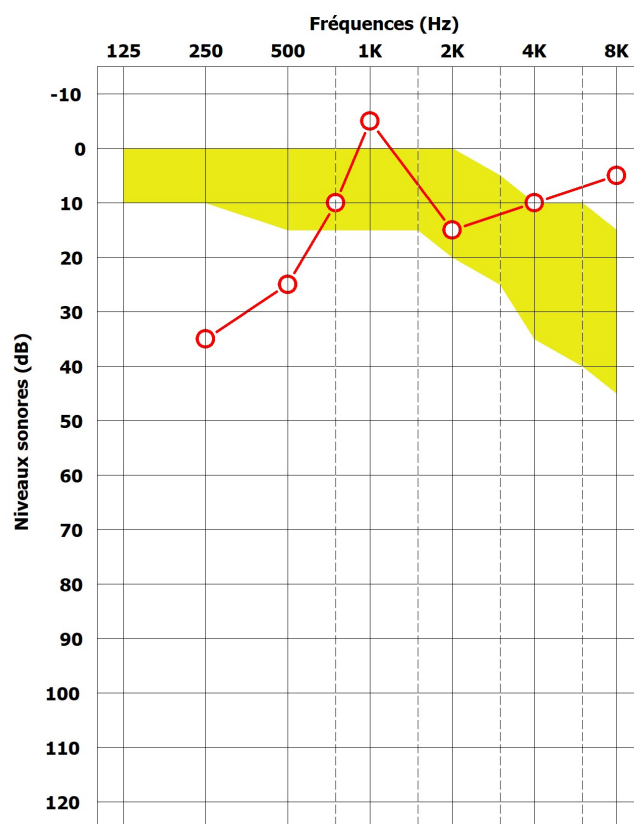

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	15	5		0		5		25
CA Droit		35	25	10	-5		15		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes