


MEDVIE


Date du test: 30/08/2024 13:05:58

Durée: 6mn 00s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

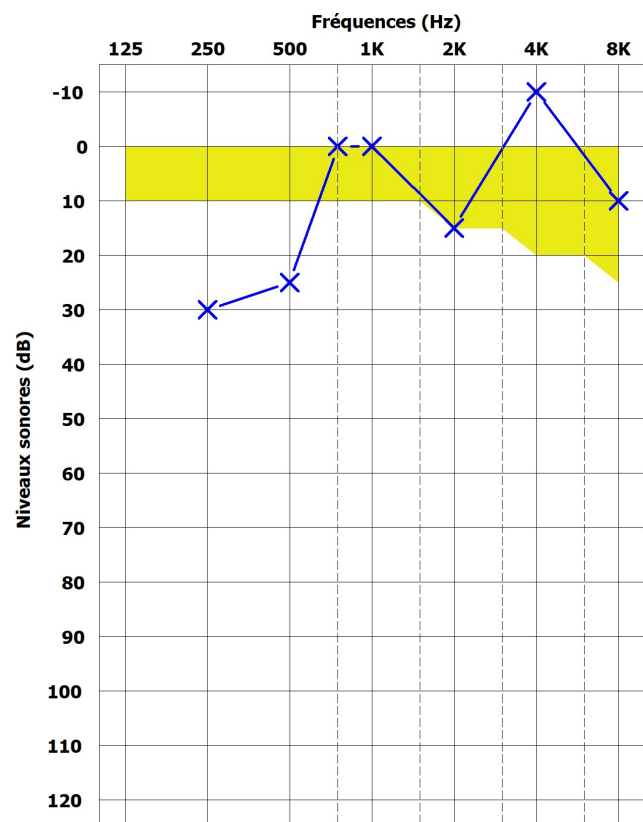

Oreille Gauche

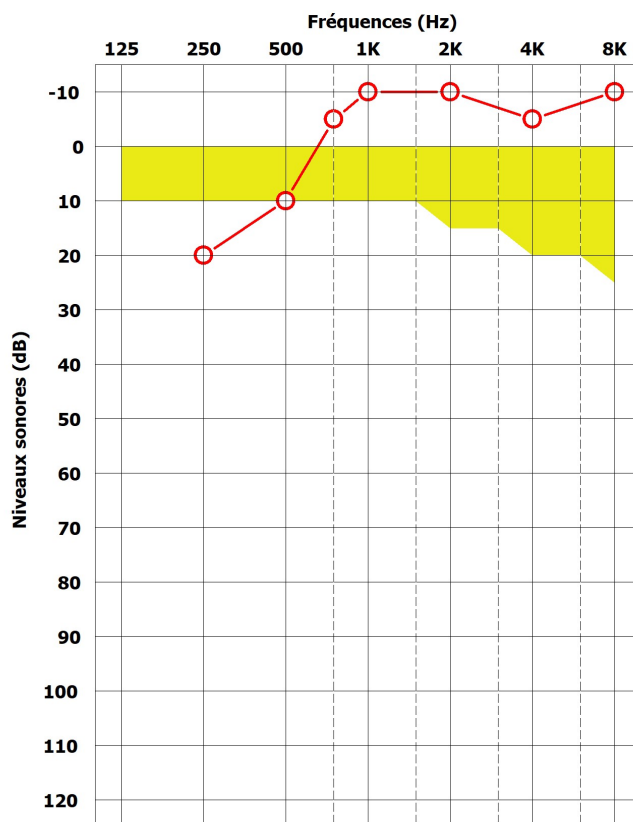

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	0	0		15		-10		10
CA Droit		20	10	-5	-10		-10		-5		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	-3,8 dB	---

Notes

Données Patient	SABAR MOHAMED
Date de naissance	29/09/1981
Age	42
Société	IBS
ID	24083013041775950

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021