

MED VIE


Date du test: 05/08/2024 14:20:24

Durée: 7mn 14s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA MOUSTAPHA
Date de naissance	23/02/1989
Age	35
Société	IBS
ID	24080514183326705

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

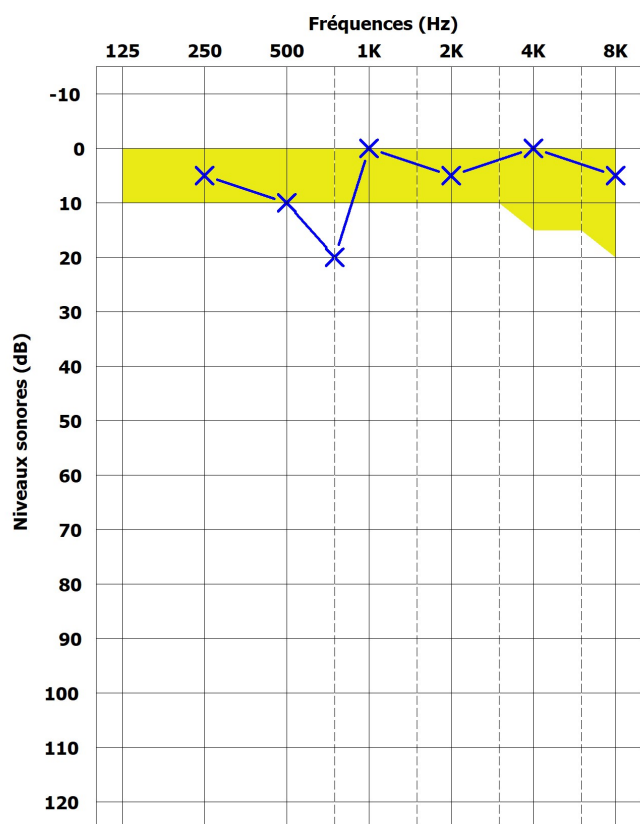

Oreille Gauche

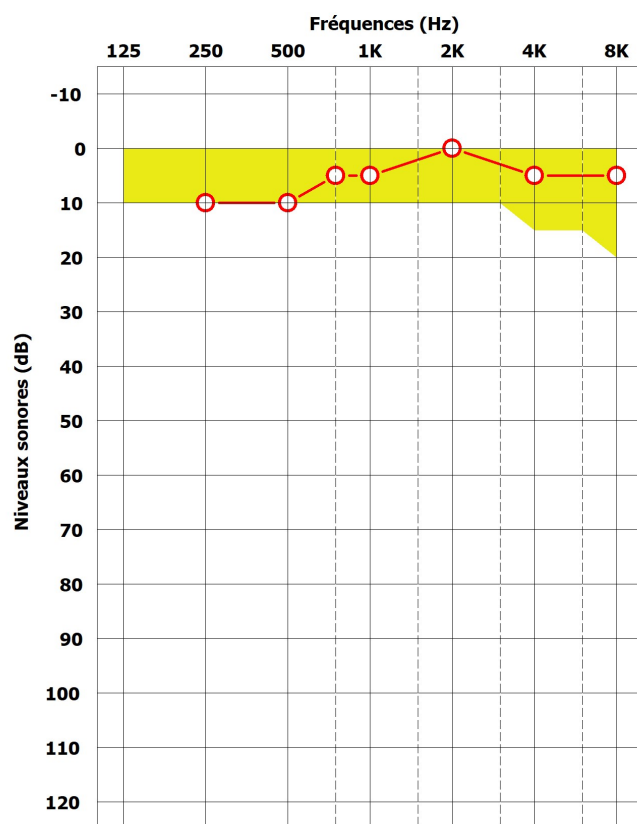

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	20	0		5		0		5
CA Droit		10	10	5	5		0		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	3,8 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes