


MED VIE


Date du test: 05/08/2024 14:44:48
Durée: 3mn 35s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA ABDEL KADER	
Date de naissance	25/09/1982
Age	41
Société	IBS
ID	24080514414056645

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

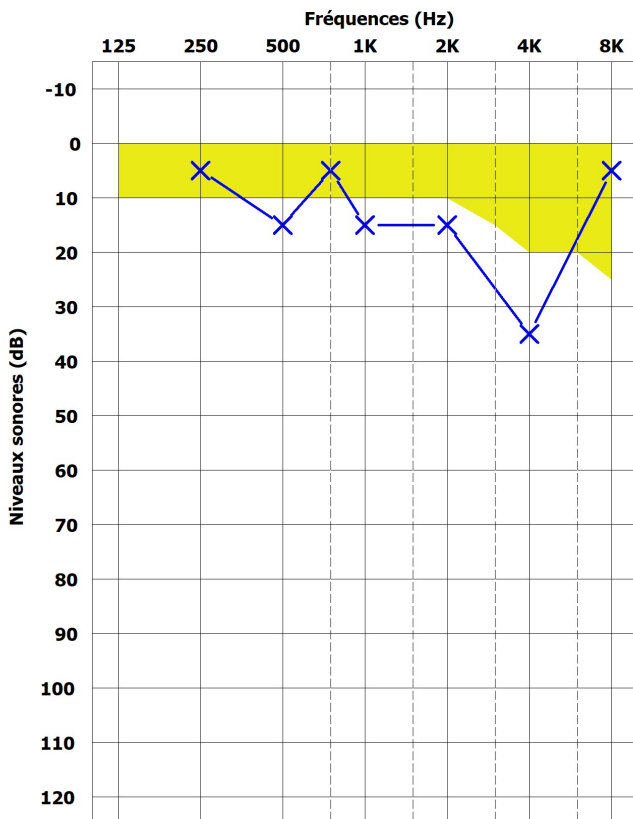

Oreille Gauche

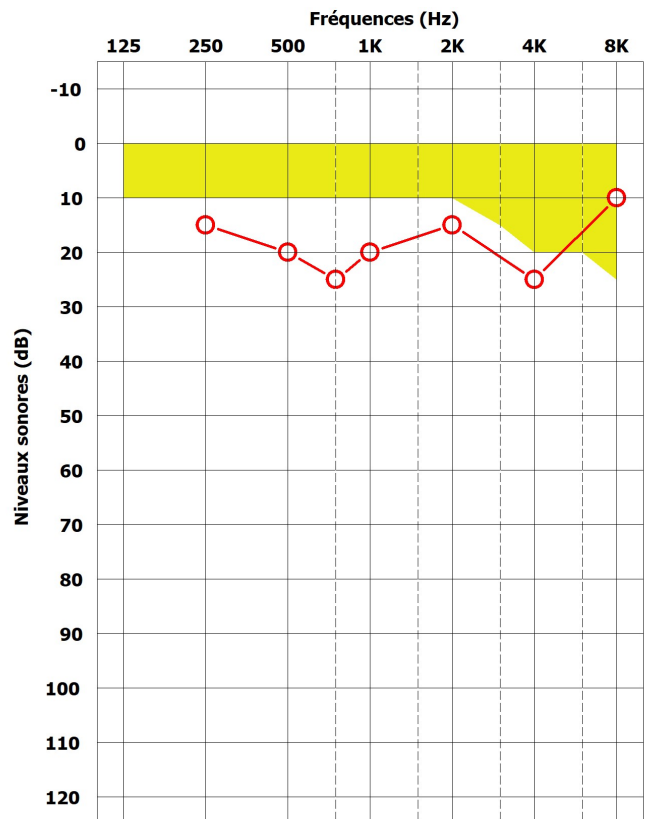

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	15	5	15		15		35		5
CA Droit		15	20	25	20		15		25		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes