


MEDVIE


Date du test: 28/03/2024 17:01:32

Durée: 10mn 48s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

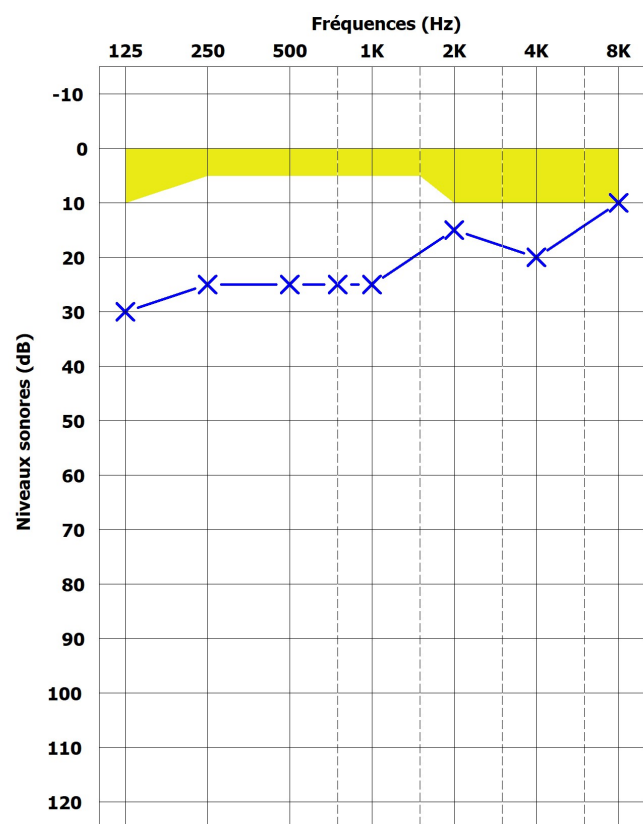

Oreille Gauche

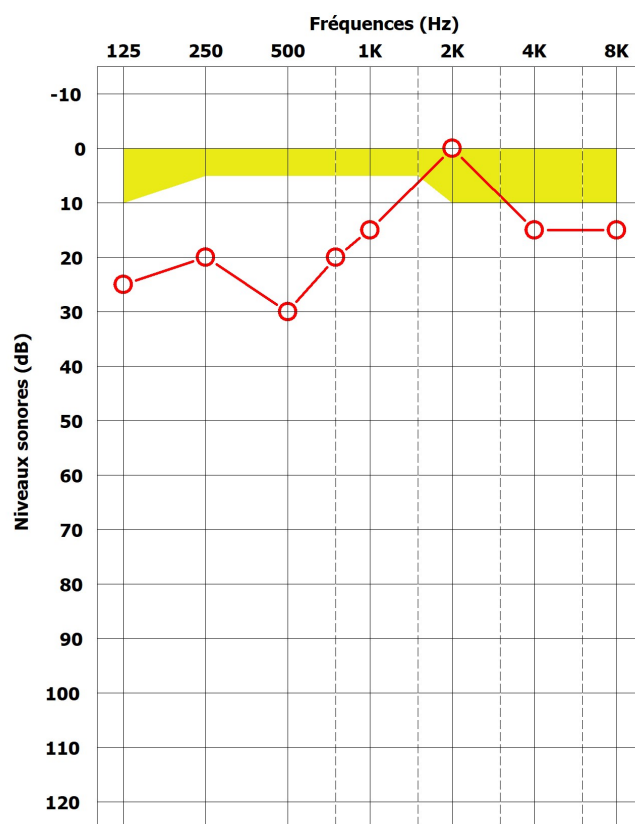

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	25	25	25	25		15		20		10
CA Droit	25	20	30	20	15		0		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes

Données Patient	THIAM ALSENY
Date de naissance	01/01/1999
Age	25
Société	FKG
ID	24032816580007457

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021