


MEDVIE


Date du test: 02/04/2024 11:03:58

Durée: 8mn 45s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

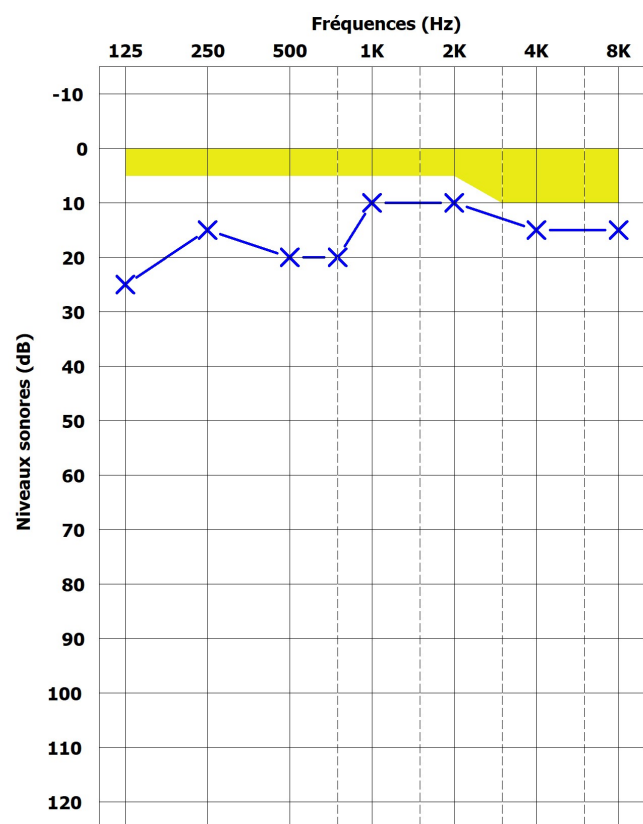

Oreille Gauche

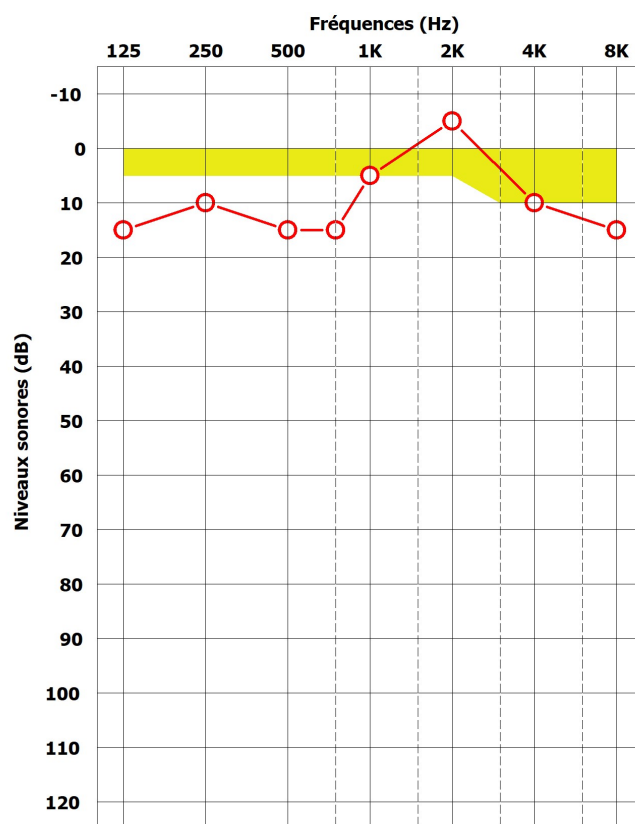

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	15	20	20	10		10		15		15
CA Droit	15	10	15	15	5		-5		10		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes

Données Patient	DIALLO AMADOU
Date de naissance	01/01/2003
Age	21
Société	MBEC
ID	24040211021096709

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021