


MEDVIE


Date du test: 05/05/2025 12:05:36

Durée: 6mn 33s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

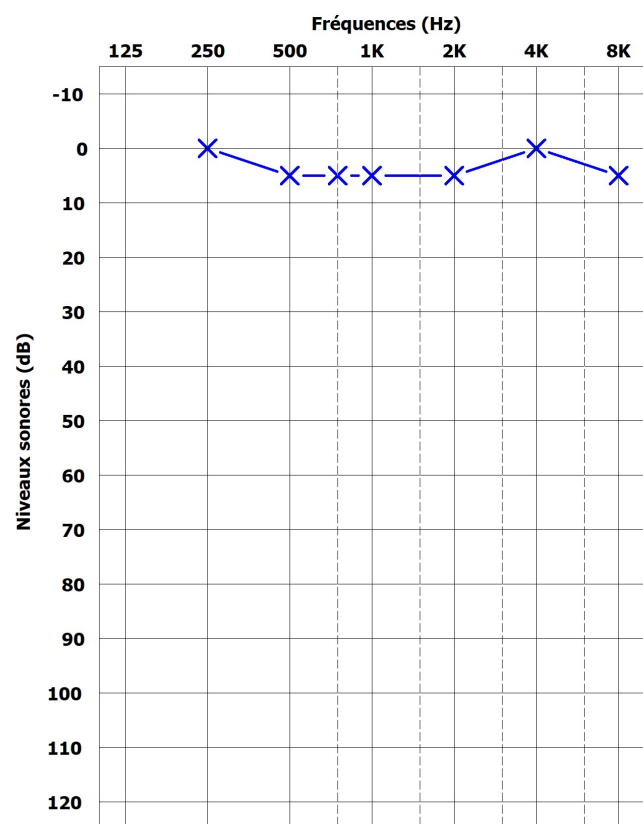

Oreille Gauche

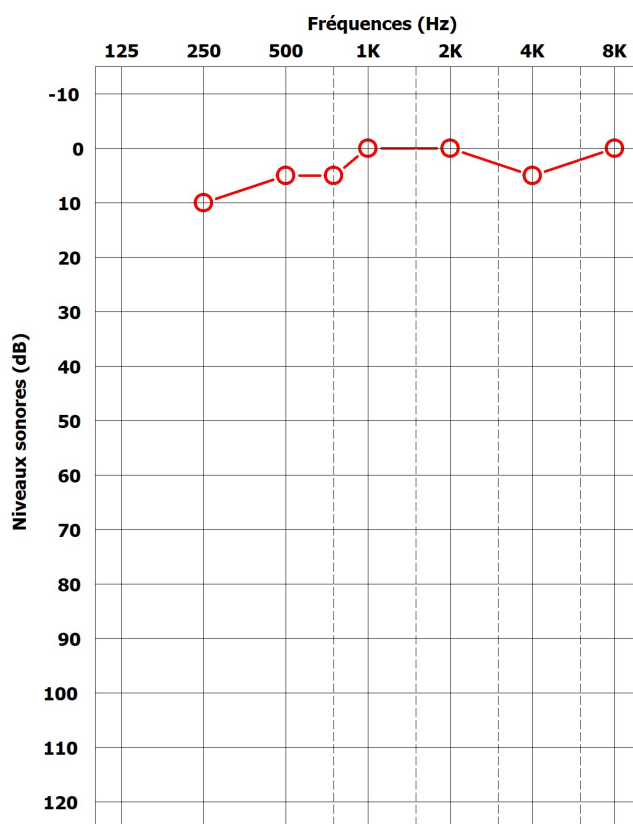

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	5	5	5		5		0		5
CA Droit		10	5	5	0		0		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	3,8 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes

Données Patient	FLORIBERT KALUMBA
Date de naissance	30/09/1970
Age	54
Société	SOGEFEL
ID	25050510285322253

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021