

MEDVIE

Date du test: 21/05/2024 12:34:05


Durée: 6mn 05s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard


Données Patient	DIALLO Mamadou djouma
Date de naissance	24/12/1971
Age	52
Société	sogefel
ID	24052112090904926

Audiomètre

Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

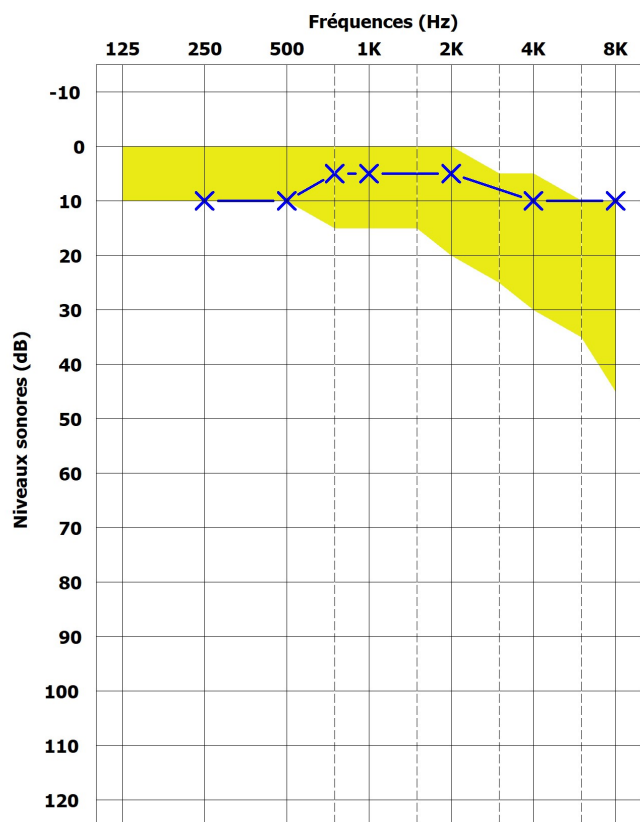

Oreille Gauche

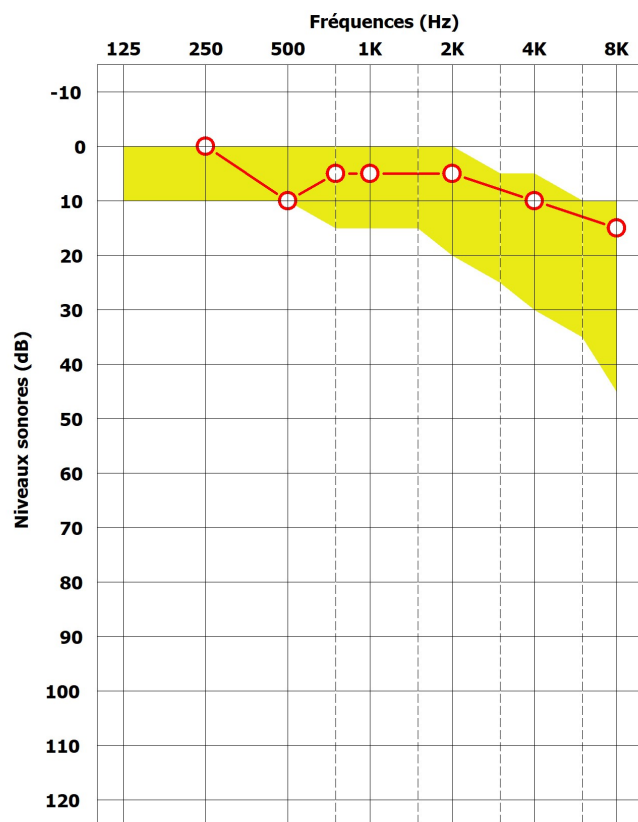

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	5	5		5		10		10
CA Droit		0	10	5	5		5		10		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes