


MEDVIE

Date du test: 31/08/2024 14:04:28

Durée: 4mn 05s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

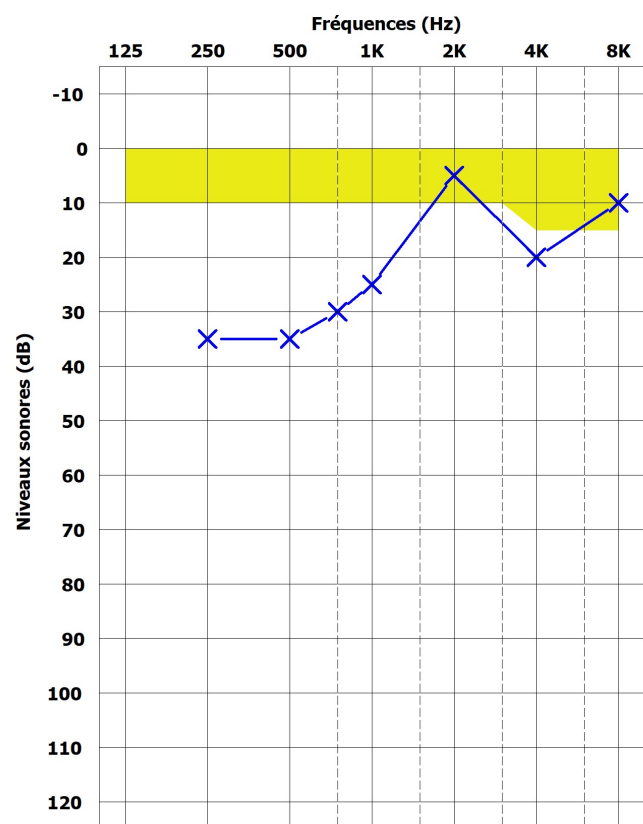

Oreille Gauche

Données Patient		CAMARA AMARA ΔΡΟΙΤΑΔΑΡ
Date de naissance	25/05/1990	
Age	34	
Société	CHEC	
ID	24083114012444833	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

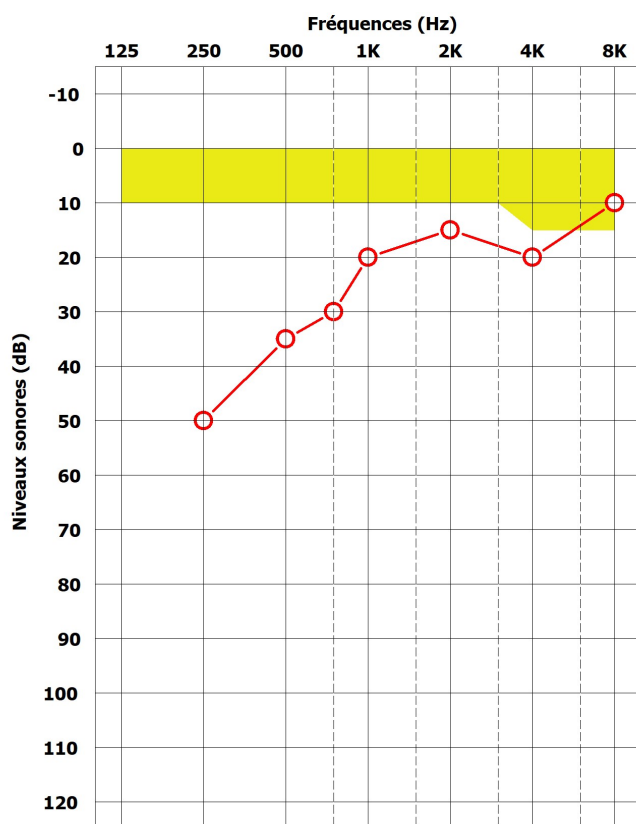

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	35	30	25		5		20		10
CA Droit		50	35	30	20		15		20		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes