


MEDVIE


Date du test: 31/08/2024 15:02:00

Durée: 4mn 49s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

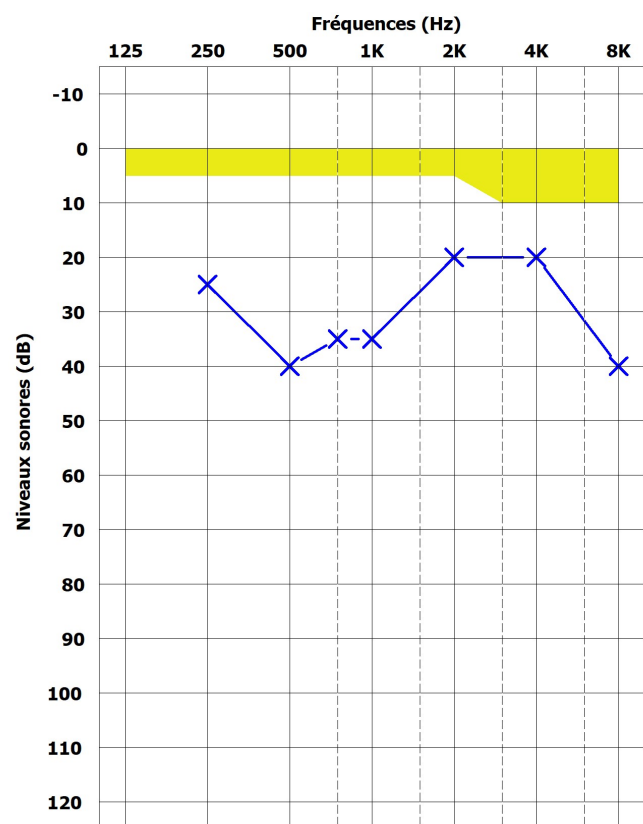

Oreille Gauche

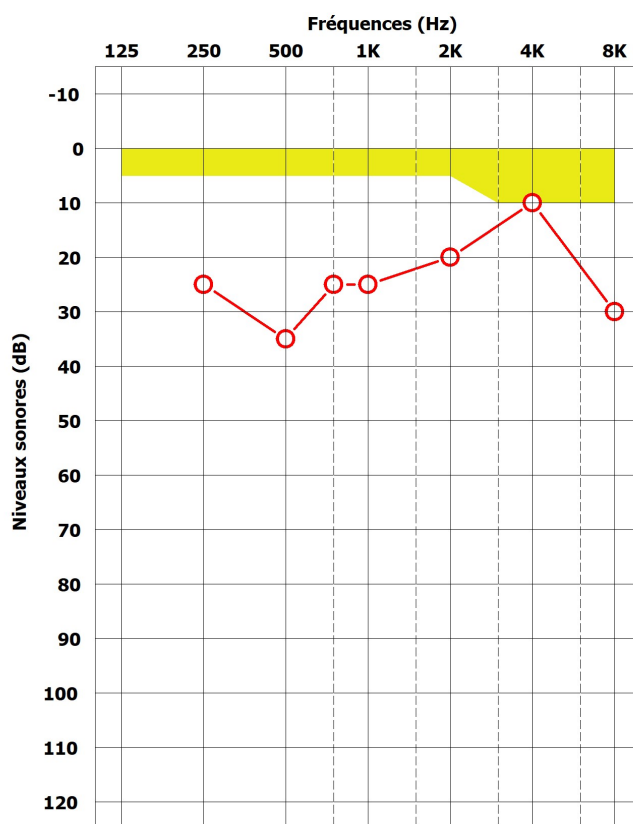

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	40	35	35		20		20		40
CA Droit		25	35	25	25		20		10		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	28,8 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes

Données Patient	
CISSE MUHAMED LAMINE	
Date de naissance	01/01/2004
Age	20
Société	CHEC
ID	24083115004731022

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021