



Données Patient		CAMARA IBRAHIMA
Date de naissance	03/03/2000	
Age	24	
Société	CHEC	
ID	24120915214974246	

Date du test: 09/12/2024 15:24:50
Durée: 6mn 58s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

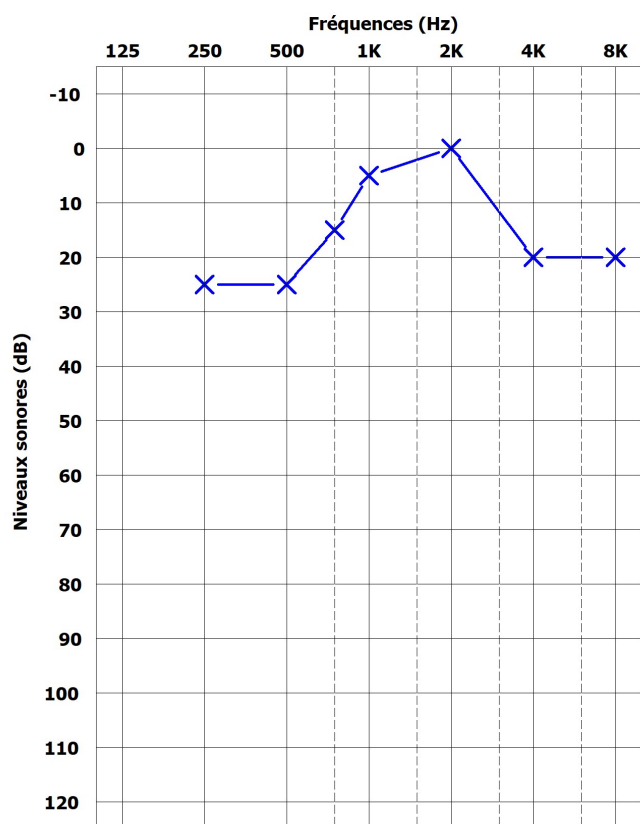

Oreille Gauche

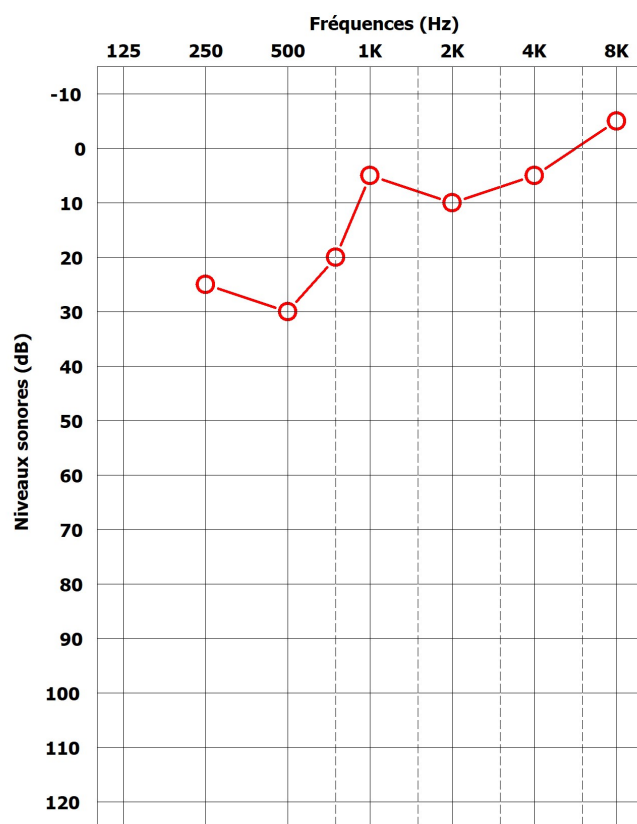

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	15	5		0		20		20
CA Droit		25	30	20	5		10		5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes