



Données Patient	
DIALLO IBRAHIMA	
Date de naissance	27/09/1980
Age	44
Société	CHEC
ID	24121712443068662

Date du test: 17/12/2024 12:50:19
Durée: 4mn 57s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

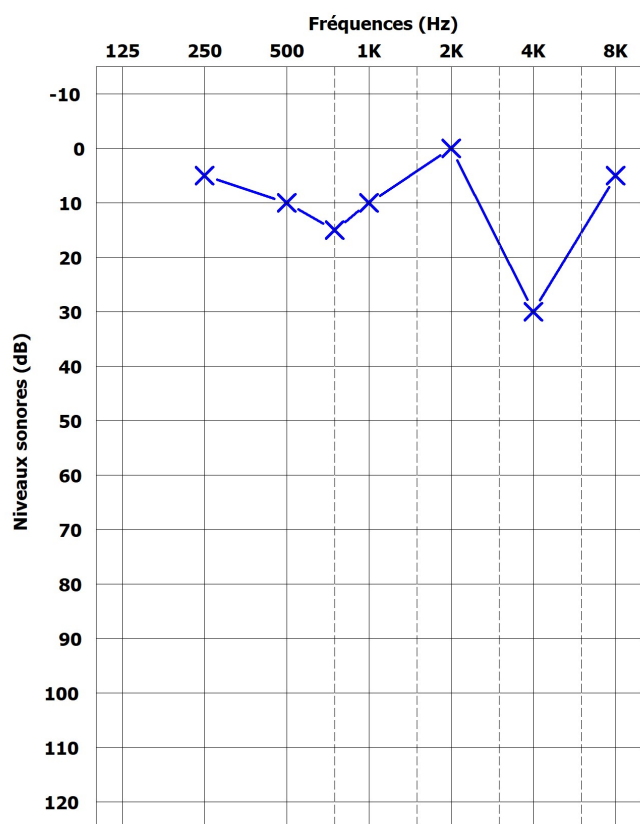

Oreille Gauche

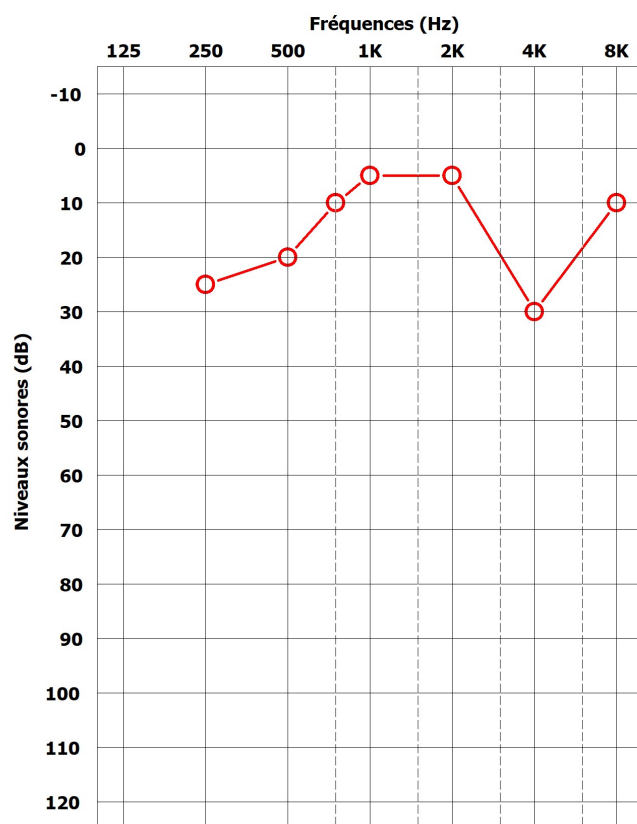

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	15	10		0		30		5
CA Droit		25	20	10	5		5		30		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes