



Données Patient		CAMARA Salou
Date de naissance	01/01/1999	
Age	25	
Société	CHEC	
ID	24121712425458554	

Date du test: 17/12/2024 12:44:21
Durée: 4mn 25s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

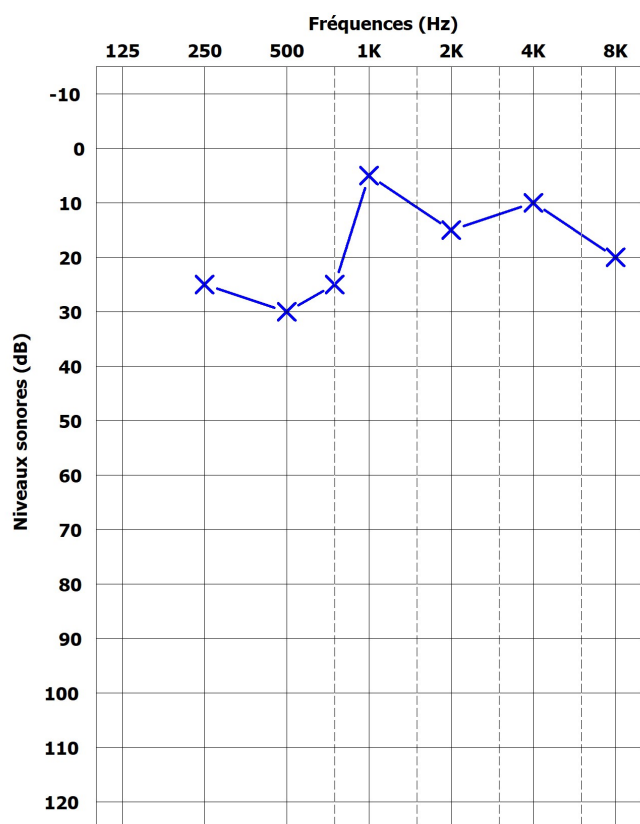

Oreille Gauche

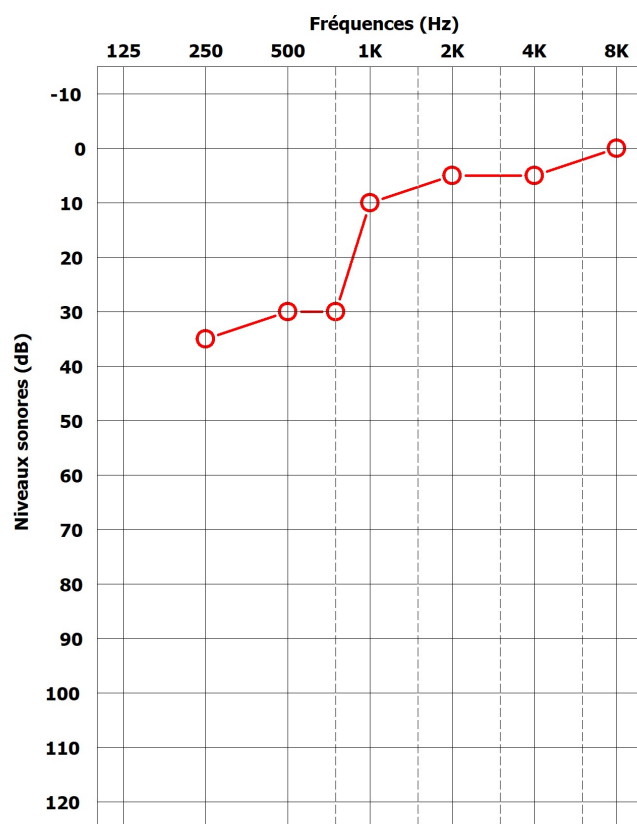

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	25	5		15		10		20
CA Droit		35	30	30	10		5		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes