


MED VIE


Date du test: 19/06/2024 15:42:56
Durée: 4mn 32s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BAH ALPHA DIAMBOYE	
Date de naissance	01/01/1984
Age	40
Société	CHEC
ID	24061915293894685

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

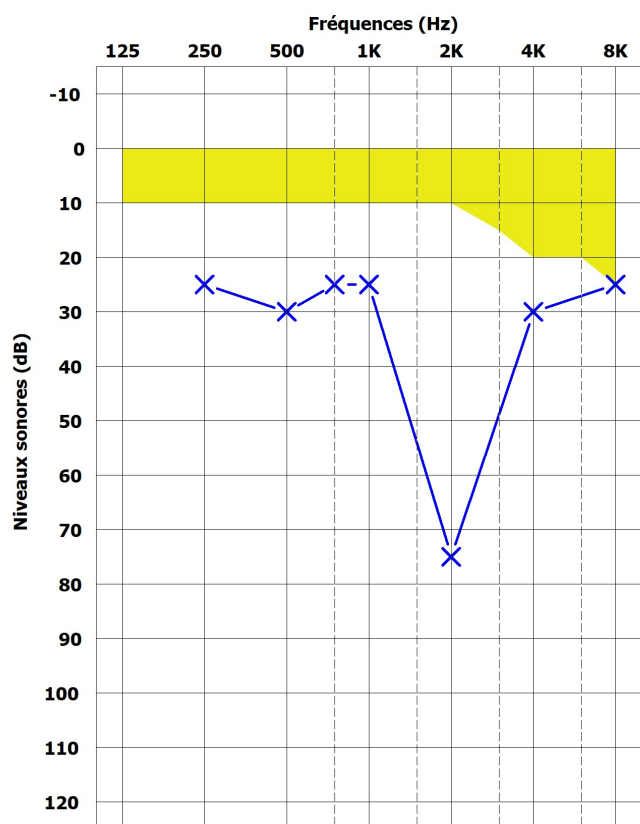

Oreille Gauche

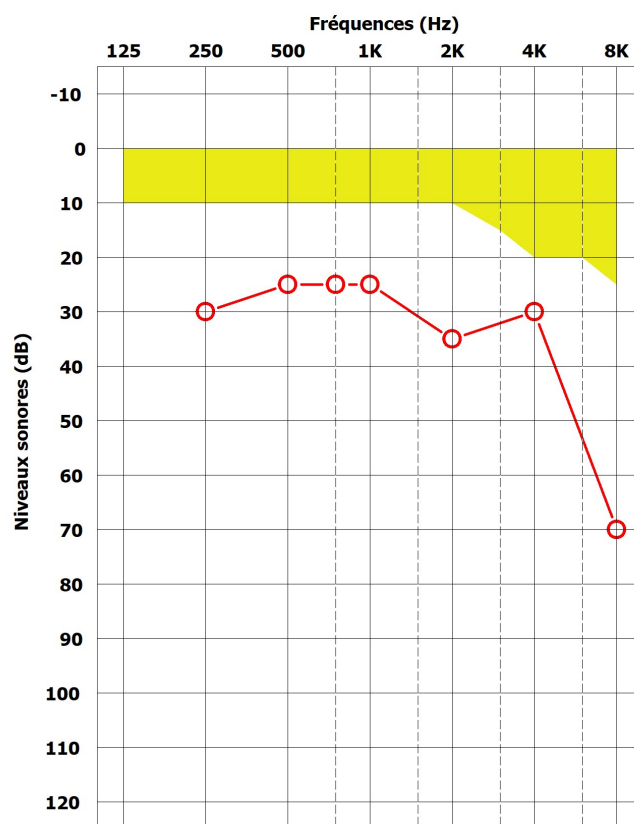

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	25	25		75		30		25
CA Droit		30	25	25	25		35		30		70

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	40,0 dB	---
CA Droit	28,8 dB	---

Notes