



Données Patient		CAMARA IBRAHIMA SORRY
Date de naissance	05/01/1995	
Age	29	
Société	CHEC	
ID	24083114391850268	

Date du test: 31/08/2024 14:43:17
Durée: -- mn -- s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

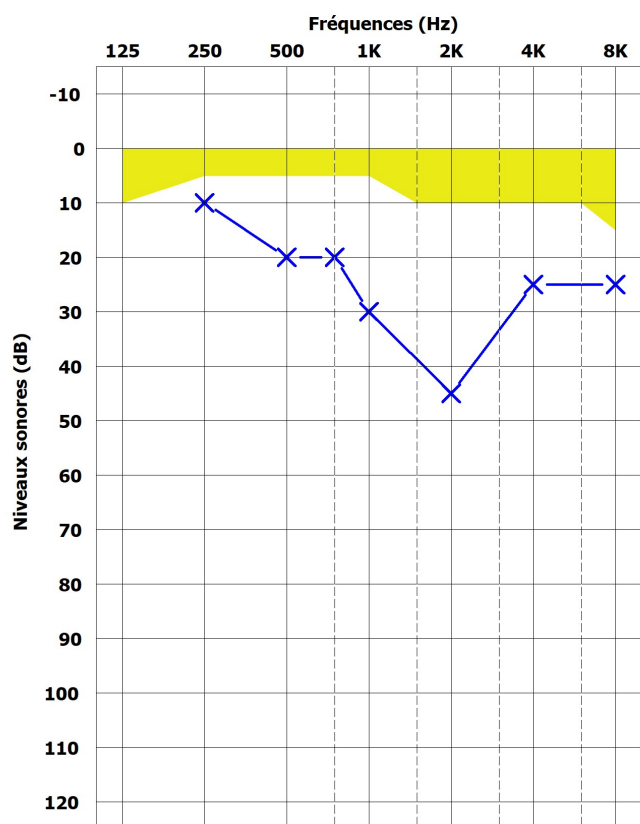

Oreille Gauche

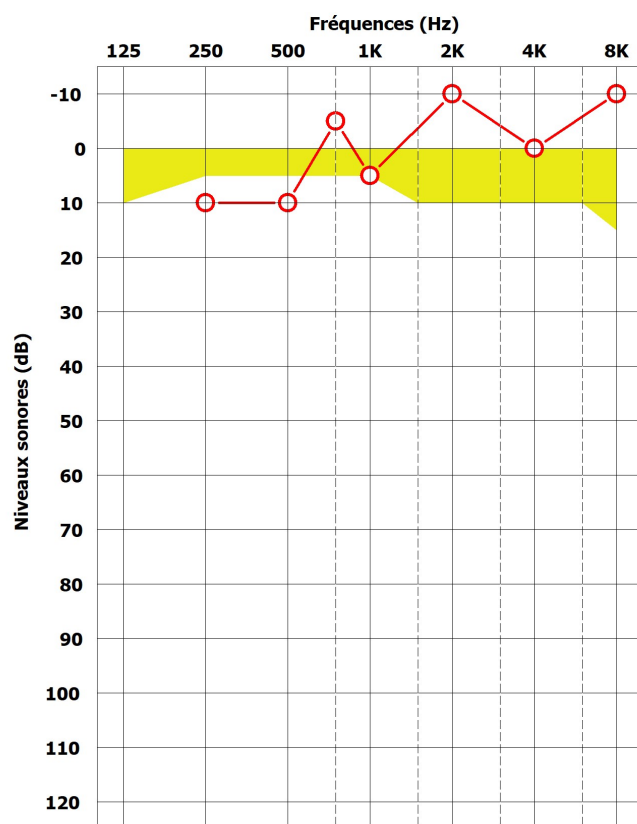

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	20	20	30		45		25		25
CA Droit		10	10	-5	5		-10		0		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	30,0 dB	---
CA Droit	1,3 dB	---

Notes