


MEDVIE


Date du test: 14/08/2024 13:36:05

Durée: 4mn 52s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

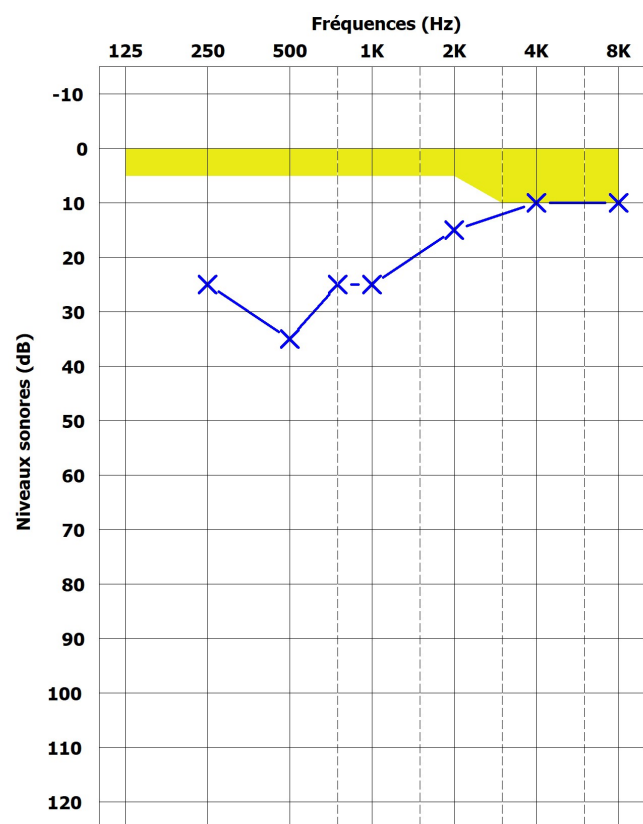

Oreille Gauche

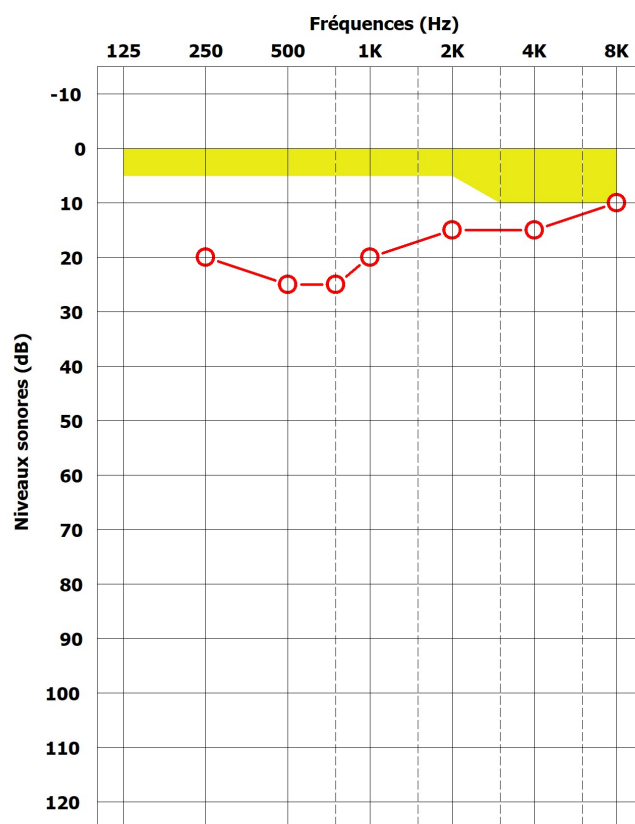

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	35	25	25		15		10		10
CA Droit		20	25	25	20		15		15		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes

Données Patient	SOUMAH KERFALA
Date de naissance	02/11/2005
Age	18
Société	CHEC
ID	24081413301579126

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021