



Données Patient	
SYLLA ALSENY	
Date de naissance	01/01/1999
Age	25
Société	CHEC
ID	24092515035903480

Date du test: 25/09/2024 15:06:48
 Durée: 4mn 54s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

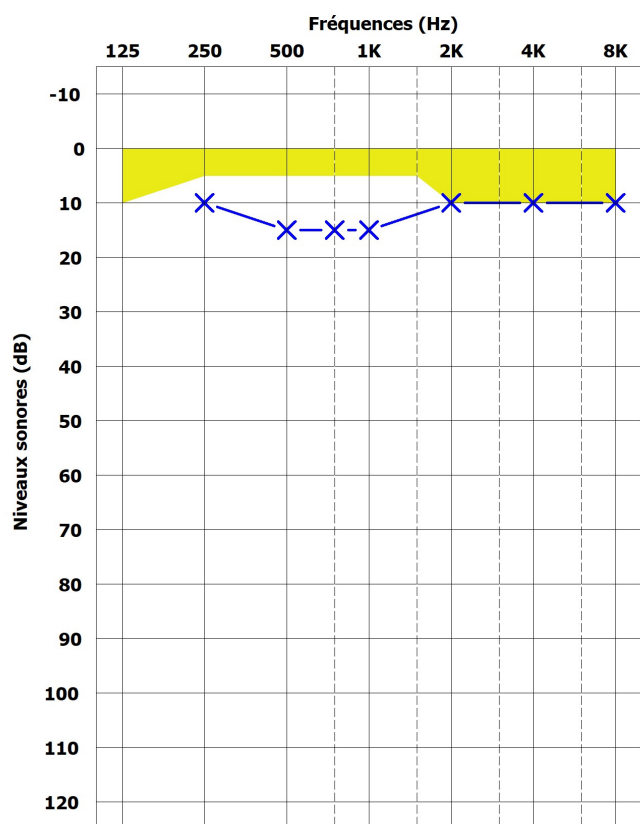

Oreille Gauche

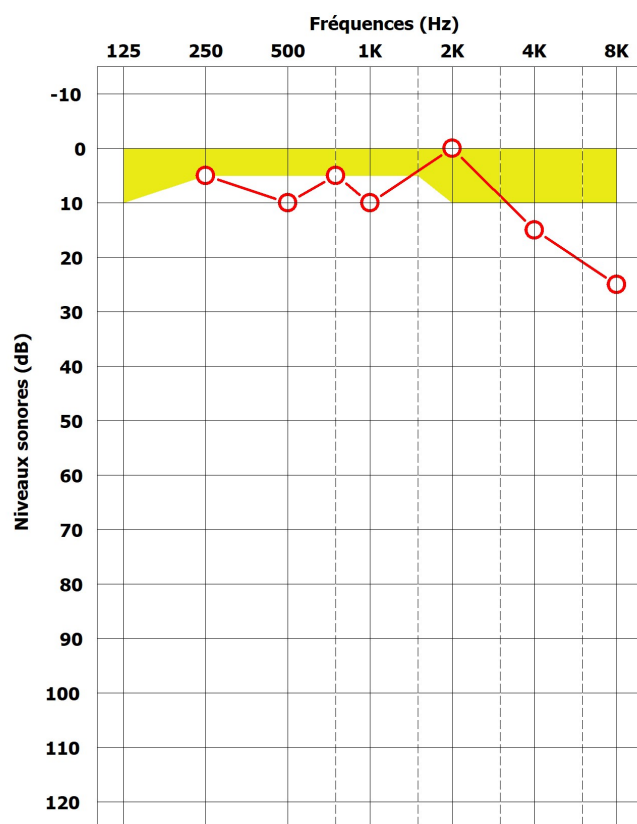

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	15	15		10		10		10
CA Droit		5	10	5	10		0		15		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes