



Données Patient	
SYLLA ALSENY	
Date de naissance	02/06/1982
Age	42
Société	CHEC
ID	24122712452444300

Date du test: 27/12/2024 12:47:49
 Durée: 6mn 19s
 Type test Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

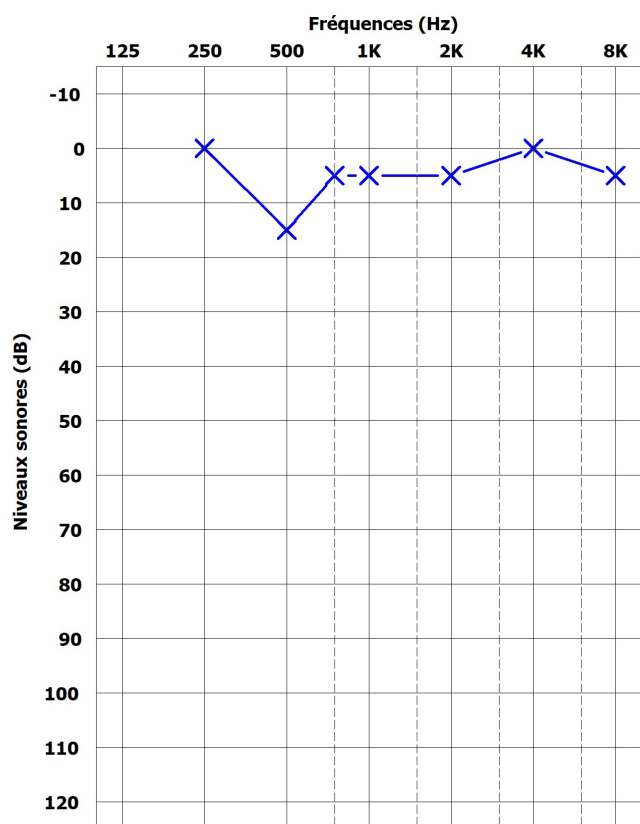

Oreille Gauche

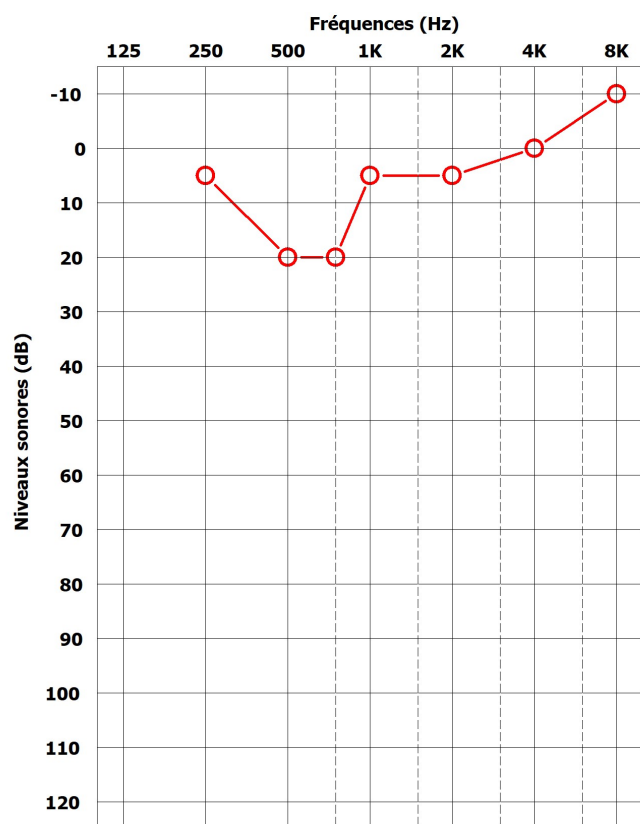

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	15	5	5		5		0		5
CA Droit		5	20	20	5		5		0		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes