


MEDVIE


Date du test: 15/08/2024 14:47:13
Durée: 3mn 33s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA IBRAHIMA SORY	
Date de naissance	01/01/1985
Age	39
Société	CHEC
ID	24081514462893302

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

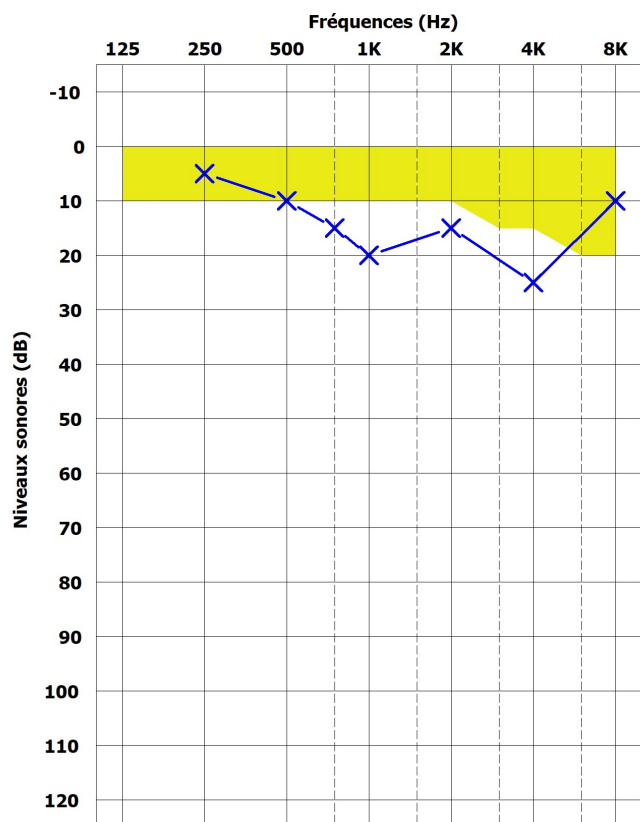

Oreille Gauche

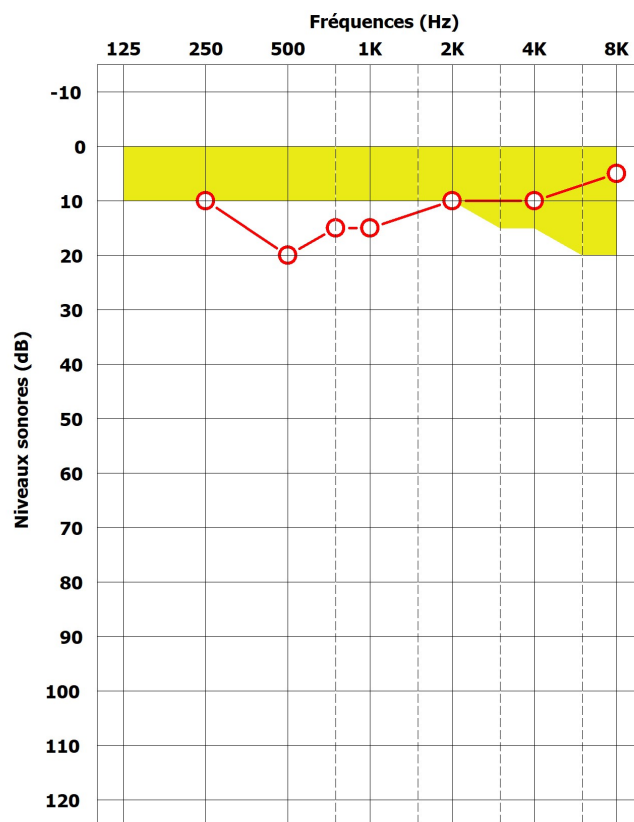

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	15	20		15		25		10
CA Droit		10	20	15	15		10		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes