


MED VIE


Date du test: 14/09/2024 12:44:47
Durée: 3mn 46s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA MUHAMED I AMINE	
Date de naissance	01/01/1990
Age	34
Société	CHEC
ID	24091412392162807

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

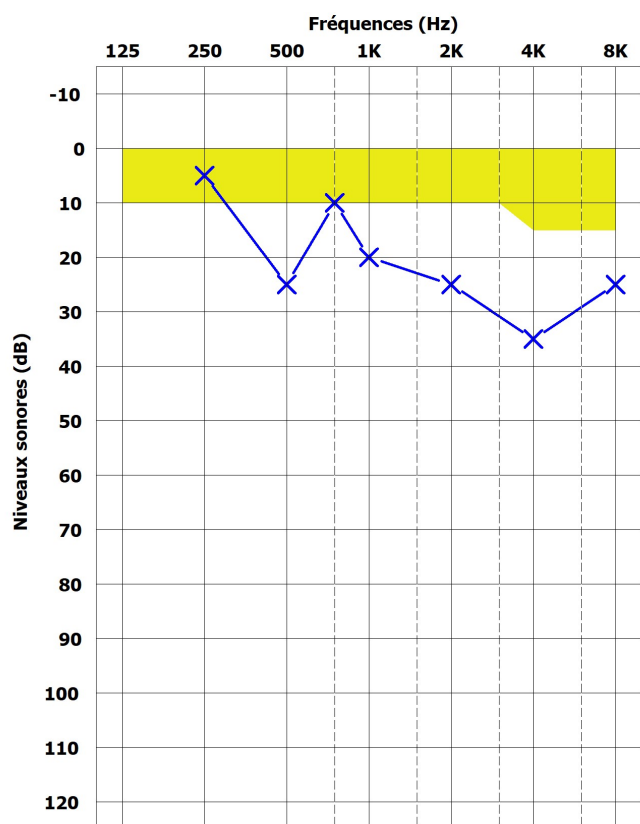

Oreille Gauche

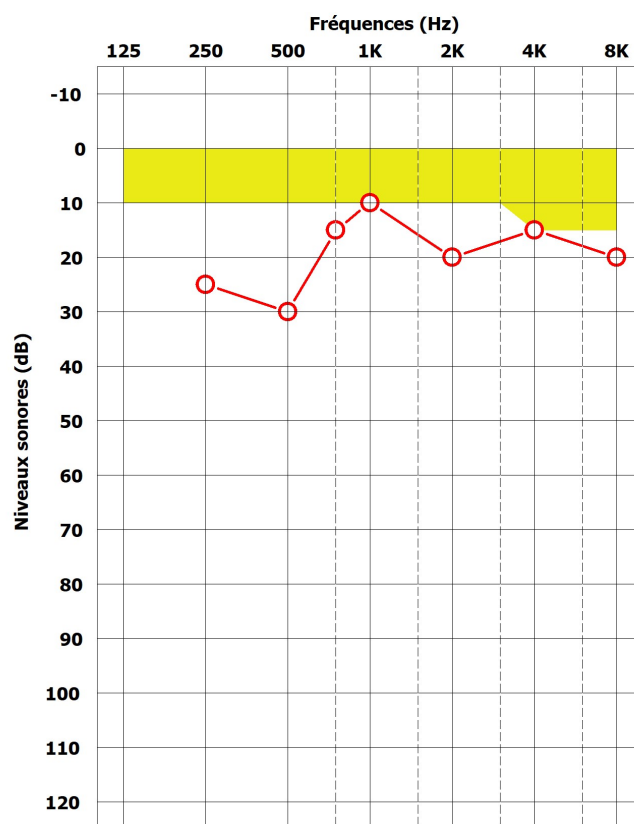

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	25	10	20		25		35		25
CA Droit		25	30	15	10		20		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes