


MEDVIE


Date du test: 14/08/2024 16:12:11

Durée: 5mn 08s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

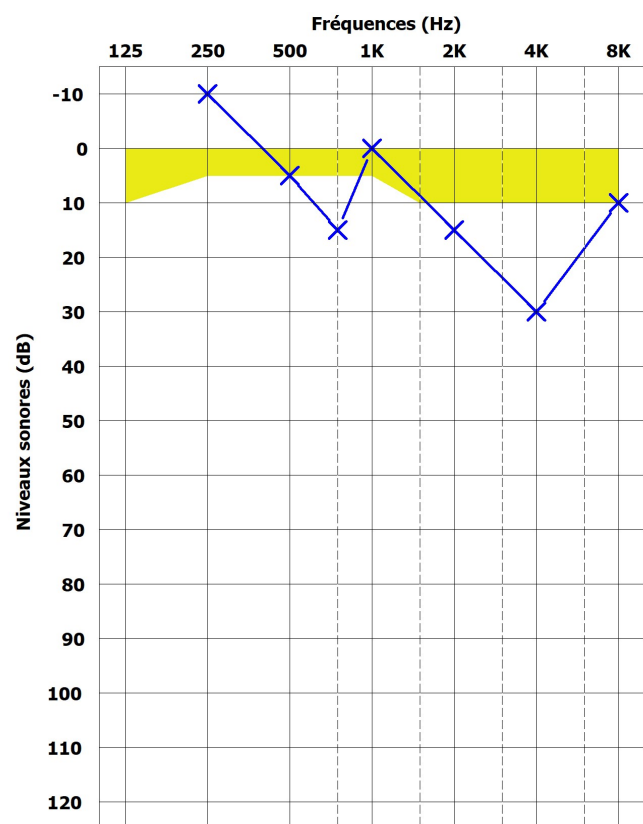

Oreille Gauche

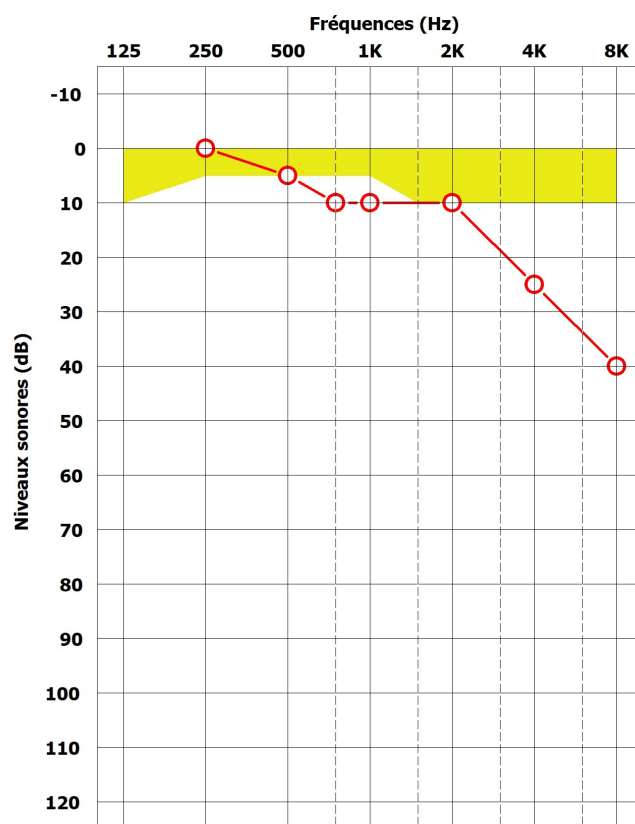

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	5	15	0		15		30		10
CA Droit		0	5	10	10		10		25		40

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes

Données Patient	HABA BIENVENU
Date de naissance	01/01/1996
Age	28
Société	CHEC
ID	24081415522736007

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021