


MEDVIE


Date du test: 17/07/2024 19:41:16

Durée: 4mn 28s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

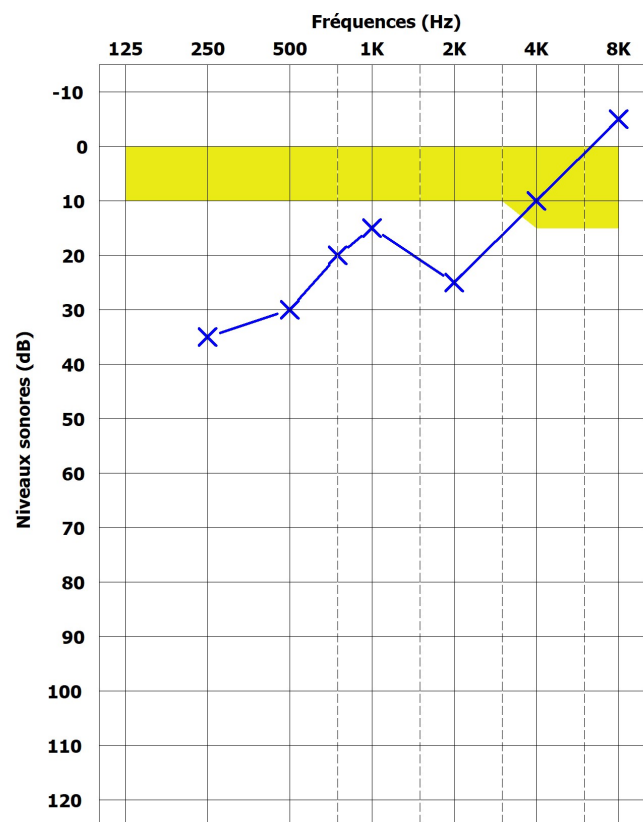

Oreille Gauche

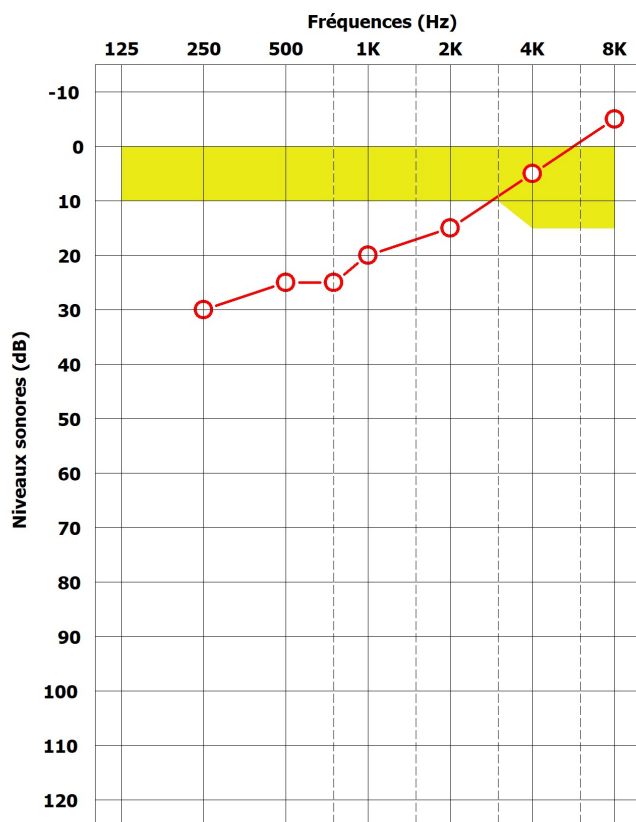

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	30	20	15		25		10		-5
CA Droit		30	25	25	20		15		5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes

Données Patient	SYLLA ALHASSANE
Date de naissance	01/01/1991
Age	33
Société	CHEC
ID	24071719393275510

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021