


MEDVIE


Date du test: 19/06/2024 15:11:13

Durée: 3mn 27s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

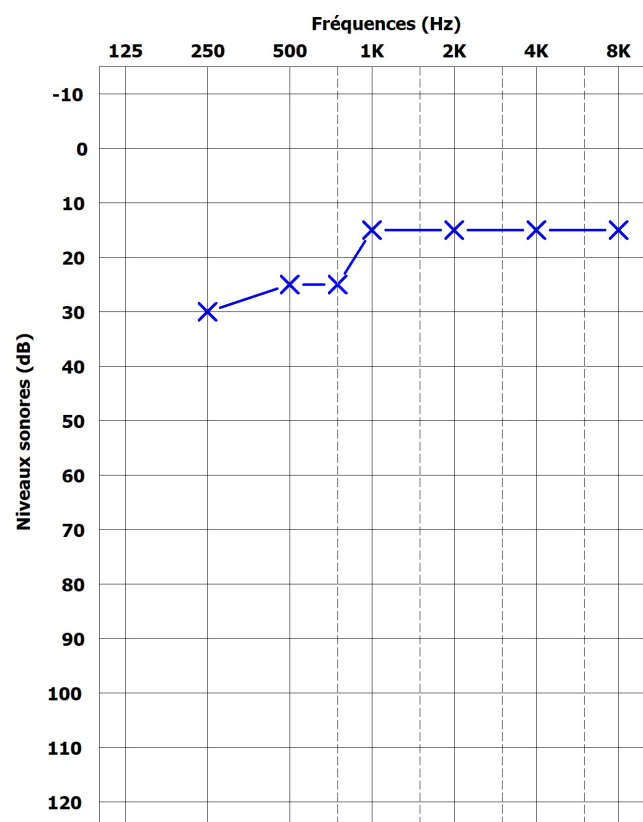

Oreille Gauche

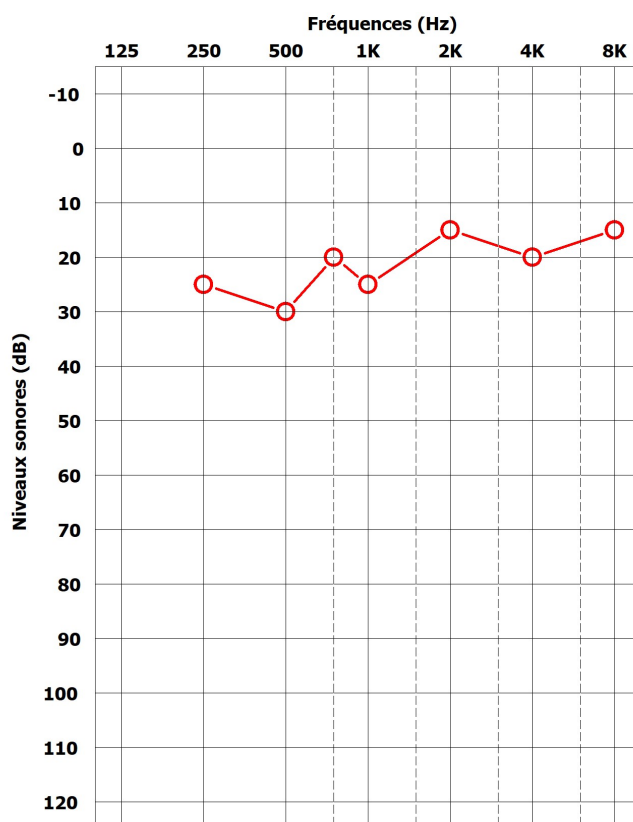

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	25	15		15		15		15
CA Droit		25	30	20	25		15		20		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes

Données Patient	KEBE SIBA
Date de naissance	19/02/1985
Age	39
Société	CHEC
ID	24061915041439463

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021