



Données Patient	
CAMARA LANSANA	
Date de naissance	04/11/1995
Age	28
Société	CHEC
ID	24090811201543984

Date du test: 08/09/2024 11:39:02
 Durée: 8mn 54s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

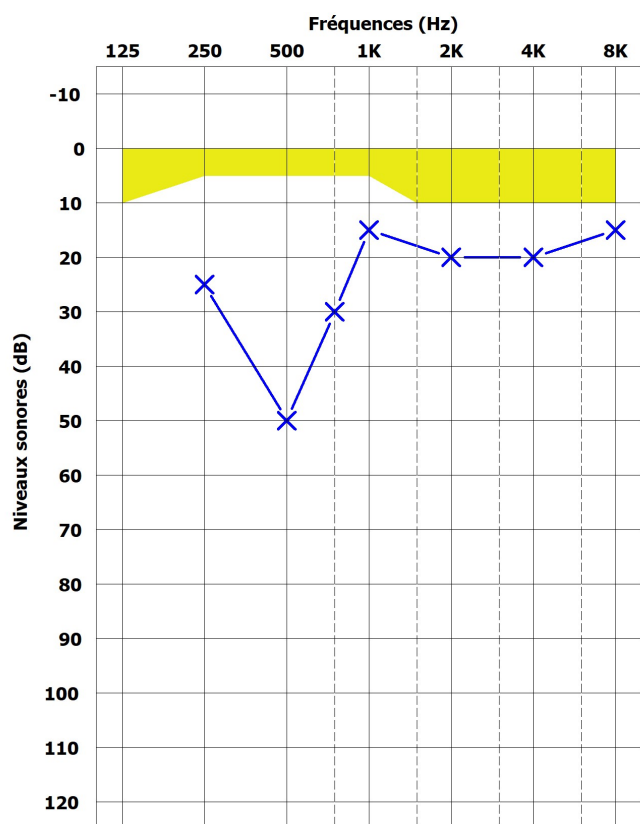

Oreille Gauche

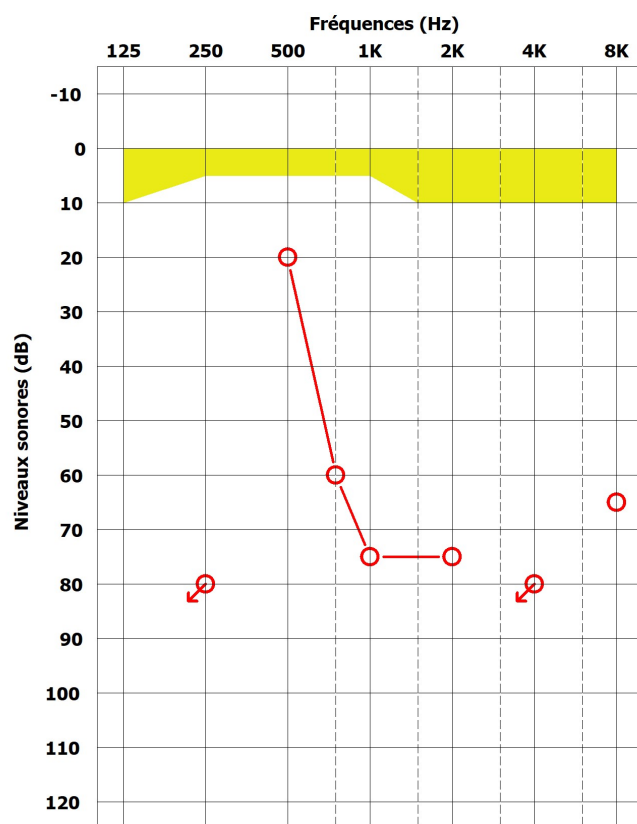

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	50	30	15		20		20		15
CA Droit		(80)	20	60	75		75		(80)		65

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	---	---

Notes