


MED VIE


Date du test: 19/06/2024 14:42:36
Durée: 3mn 25s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	TOURE ABDOULAYE
Date de naissance	01/01/1980
Age	44
Société	CHEC
ID	24061914405390733

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

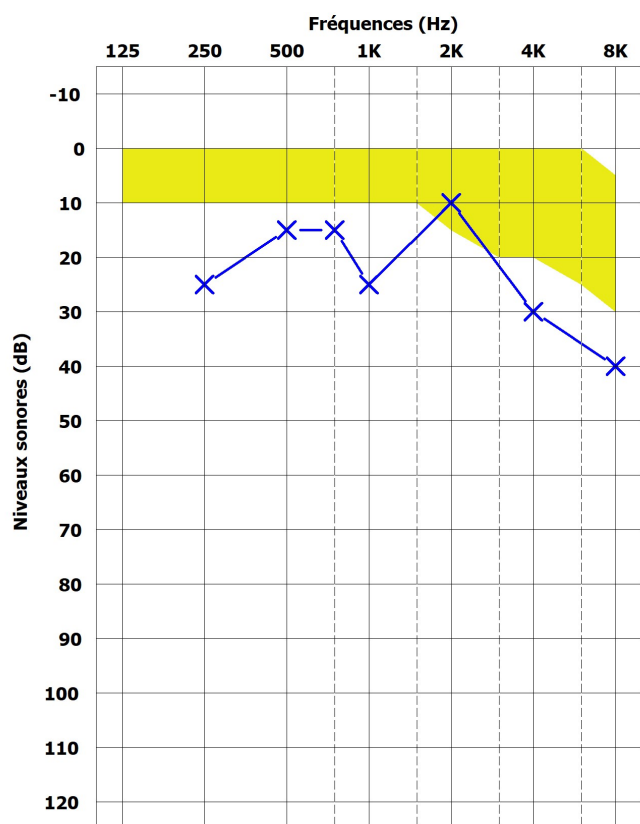

Oreille Gauche

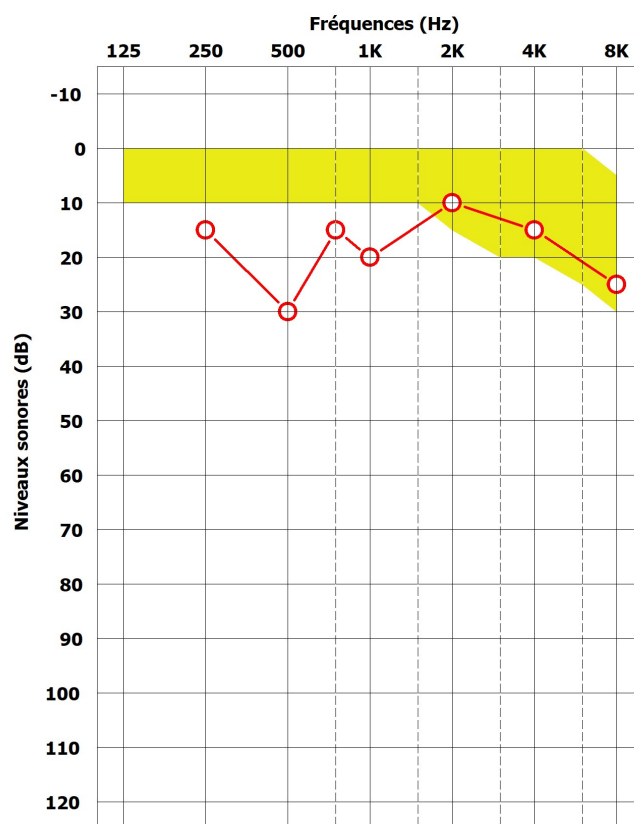

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	15	15	25		10		30		40
CA Droit		15	30	15	20		10		15		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes