


MED VIE


Date du test: 14/09/2024 11:14:35
Durée: 7mn 04s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA ALPHA	
Date de naissance	07/08/1993
Age	31
Société	CHEC
ID	24091411094146281

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

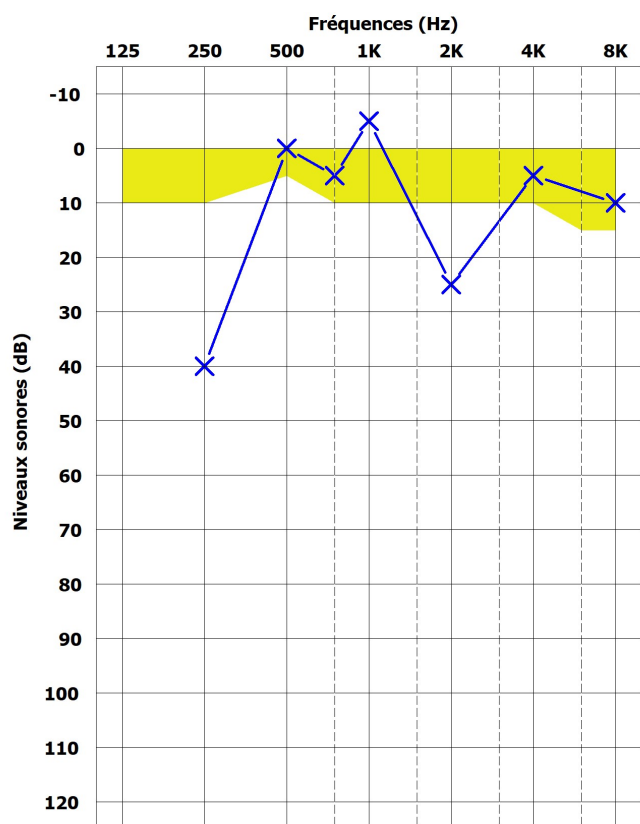

Oreille Gauche

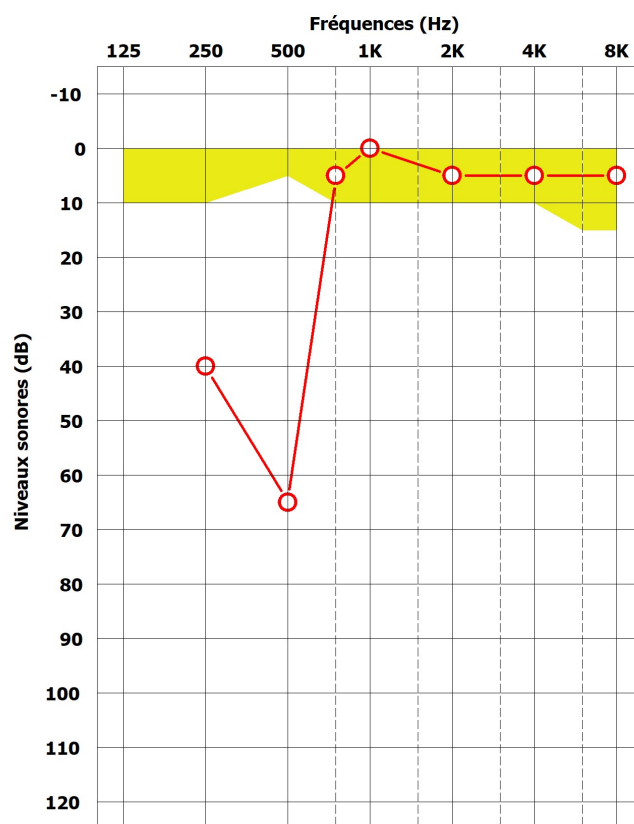

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		40	0	5	-5		25		5		10
CA Droit		40	65	5	0		5		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes