



Données Patient		BANGOURA ALHASSANE
Date de naissance		31/03/2002
Age		22
Société		CHEC
ID		24091111585004840

Date du test: 11/09/2024 12:31:51
 Durée: 3mn 42s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

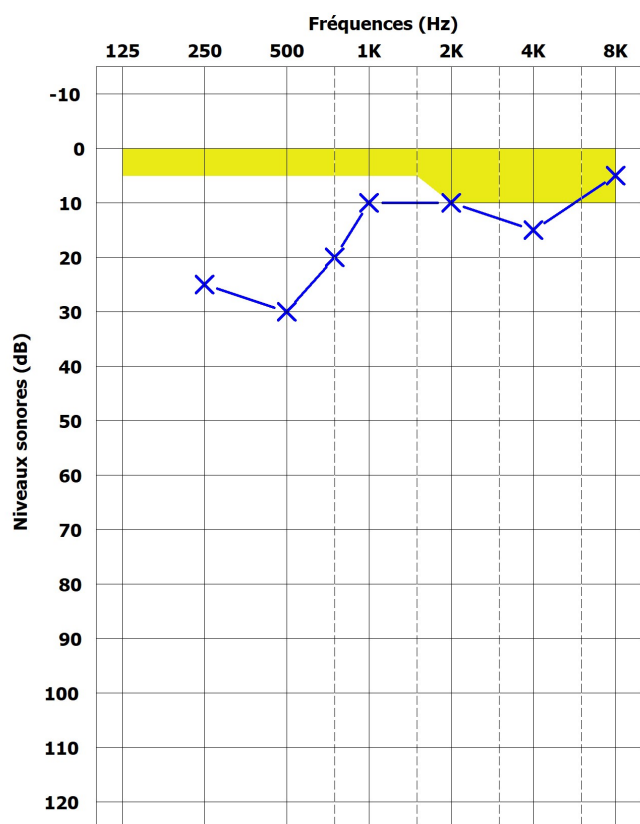

Oreille Gauche

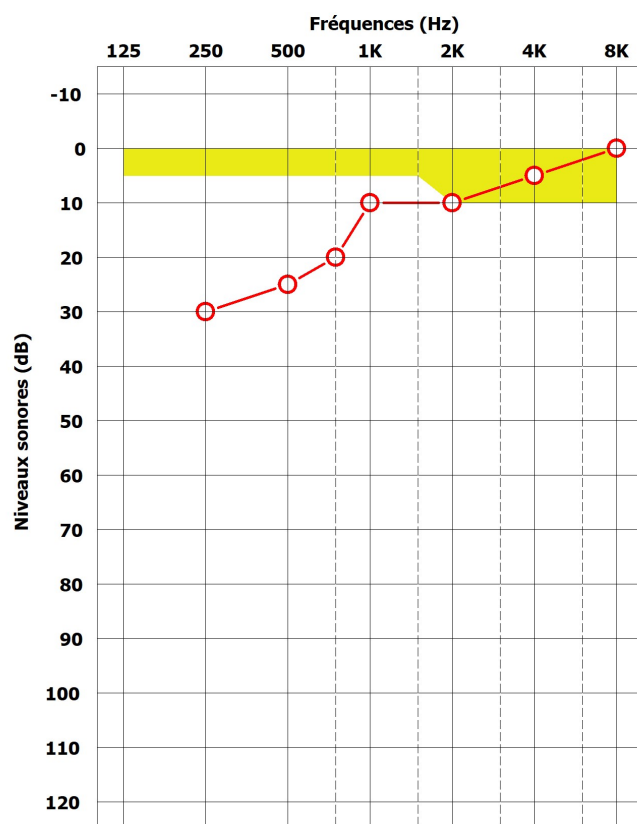

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	20	10		10		15		5
CA Droit		30	25	20	10		10		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes