


MEDVIE


Date du test: 15/07/2024 14:41:35

Durée: 4mn 09s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

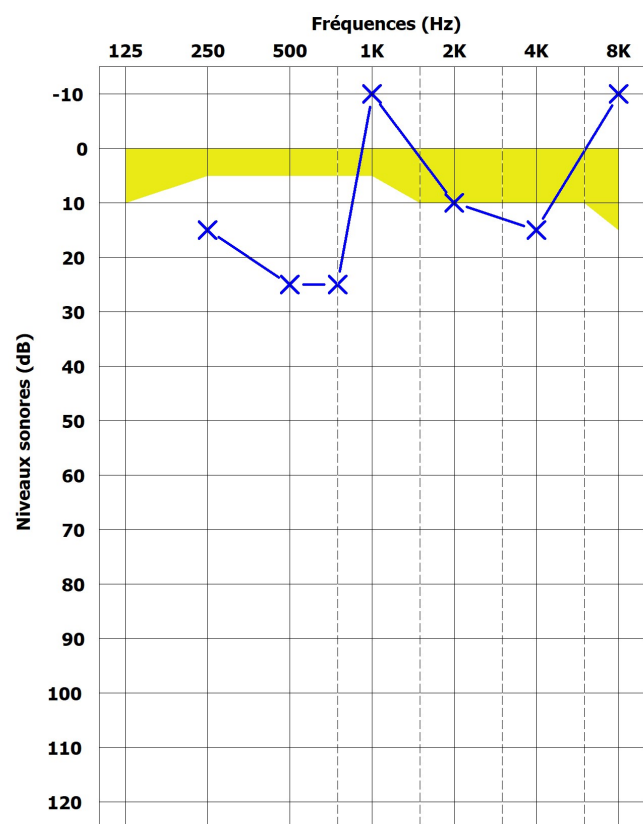

Oreille Gauche

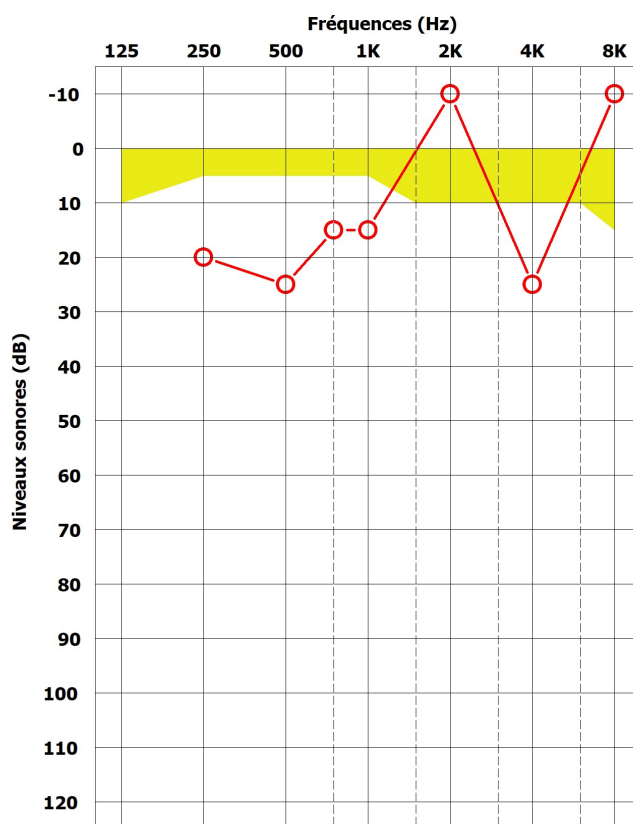

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	25	-10		10		15		-10
CA Droit		20	25	15	15		-10		25		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes

Données Patient	CISSE ABDOULAYE
Date de naissance	01/01/1995
Age	29
Société	CHEC
ID	24071514391827515

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021