



Données Patient		CONDE ISMAEL
Date de naissance	10/10/1980	
Age	43	
Société	CHEC	
ID	24091115143723226	

Date du test: 11/09/2024 15:16:27
Durée: 3mn 47s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

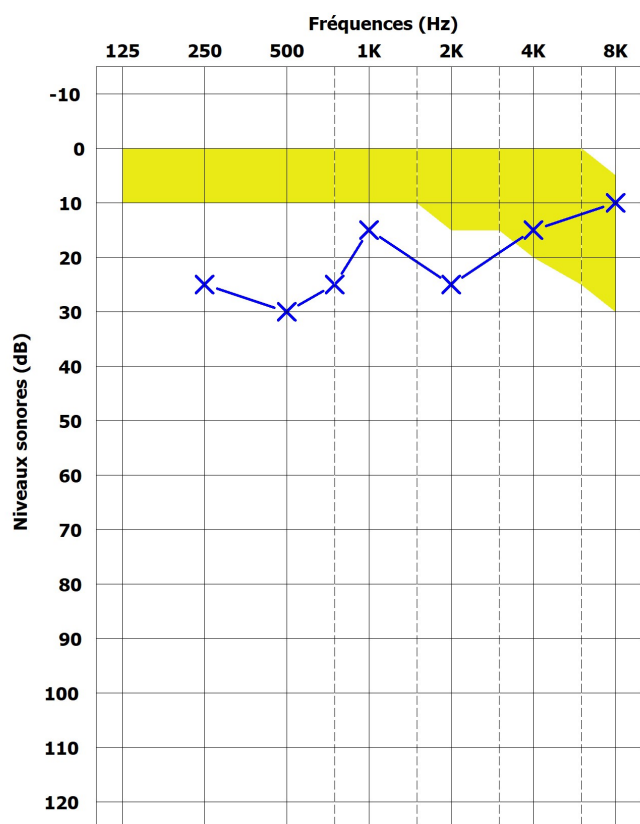

Oreille Gauche

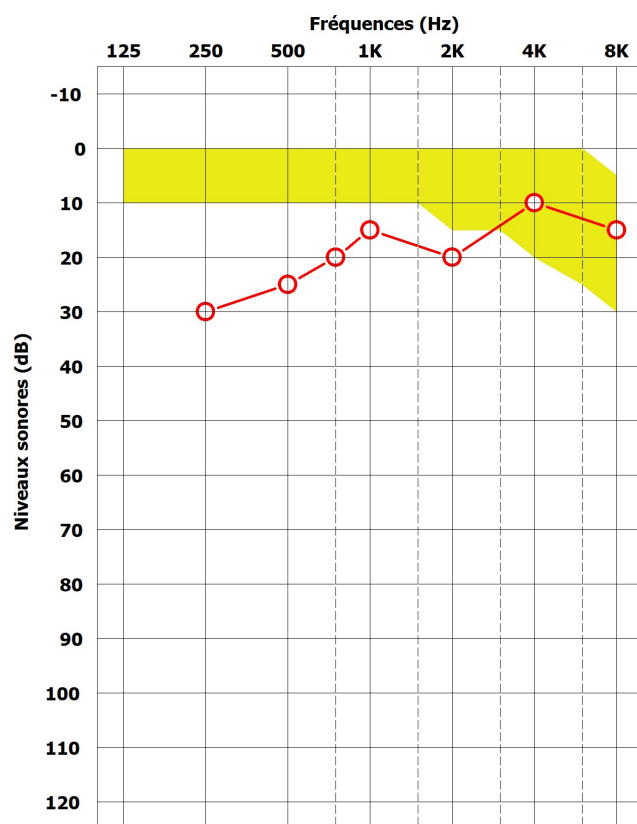

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	25	15		25		15		10
CA Droit		30	25	20	15		20		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes