



Données Patient	
CAMARA MAMADOUBA	
Date de naissance	24/03/1994
Age	30
Société	CHEC
ID	24083115594464100

Date du test: 31/08/2024 16:02:10
Durée: 3mn 25s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

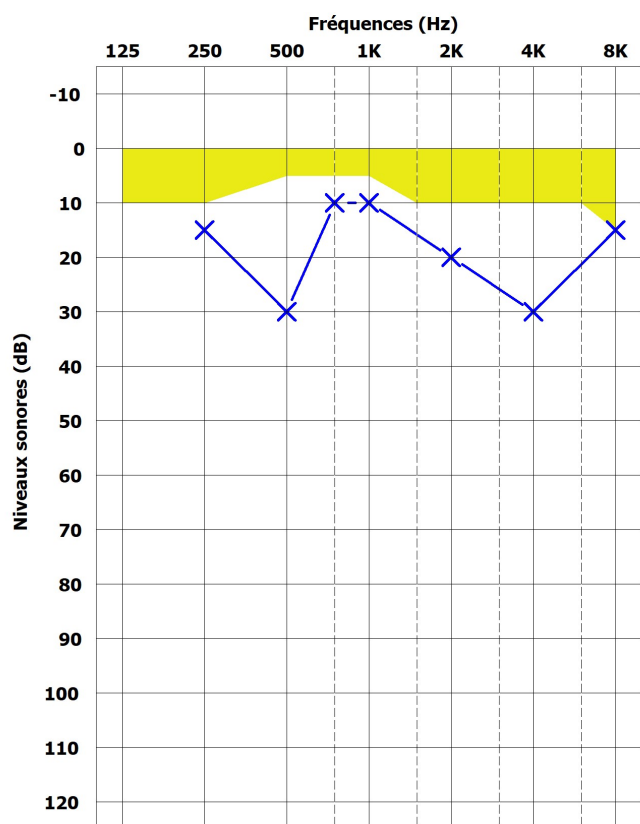

Oreille Gauche

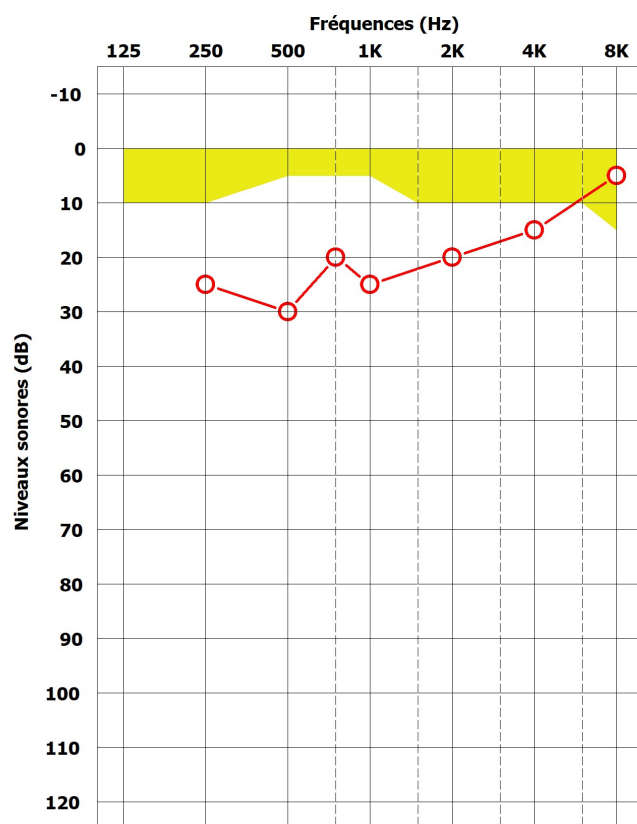

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	30	10	10		20		30		15
CA Droit		25	30	20	25		20		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes