



Données Patient	BANGOURA AICHA SOCRAT
Date de naissance	01/01/1995
Age	29
Société	CHEC
ID	24092518295660014

Date du test: 25/09/2024 18:31:47
Durée: 3mn 59s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

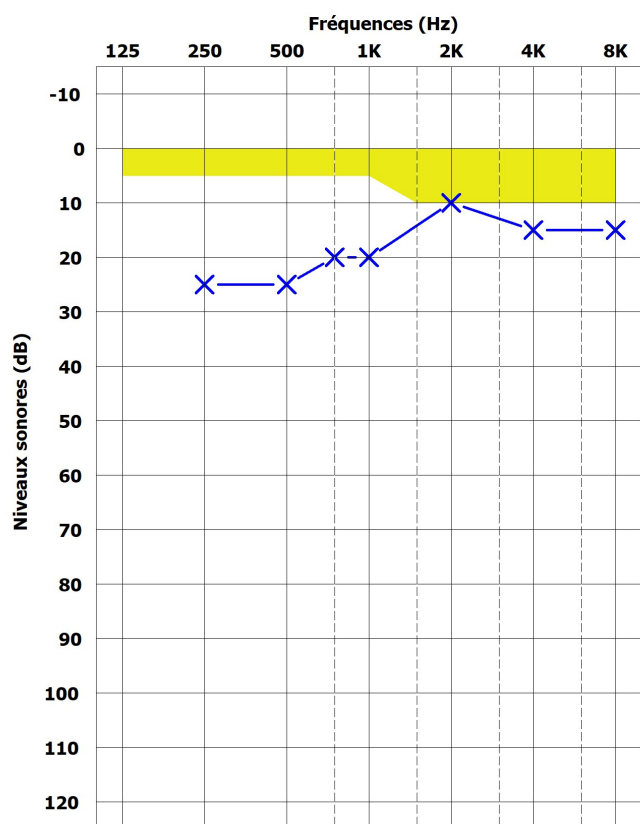

Oreille Gauche

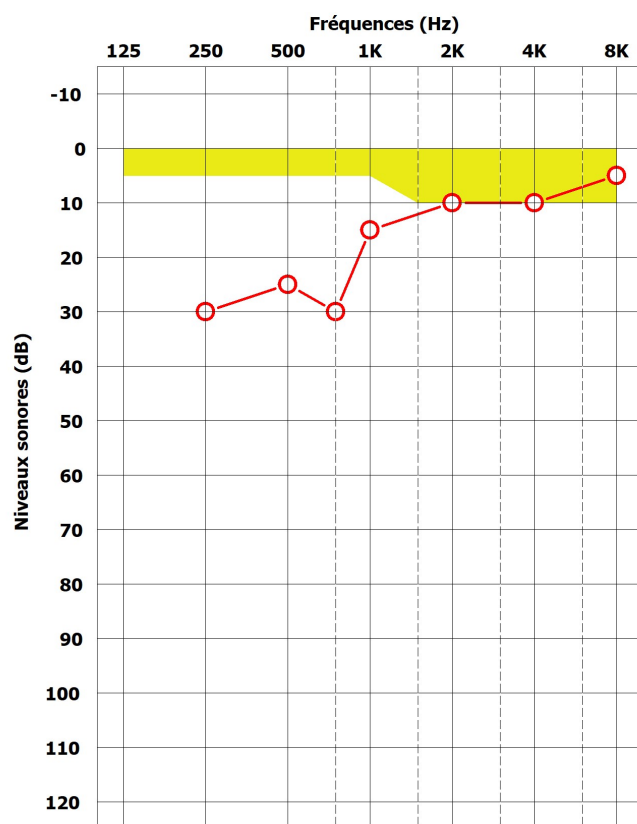

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	20	20		10		15		15
CA Droit		30	25	30	15		10		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes