


MEDVIE


Date du test: 14/08/2024 12:50:33

Durée: 4mn 18s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

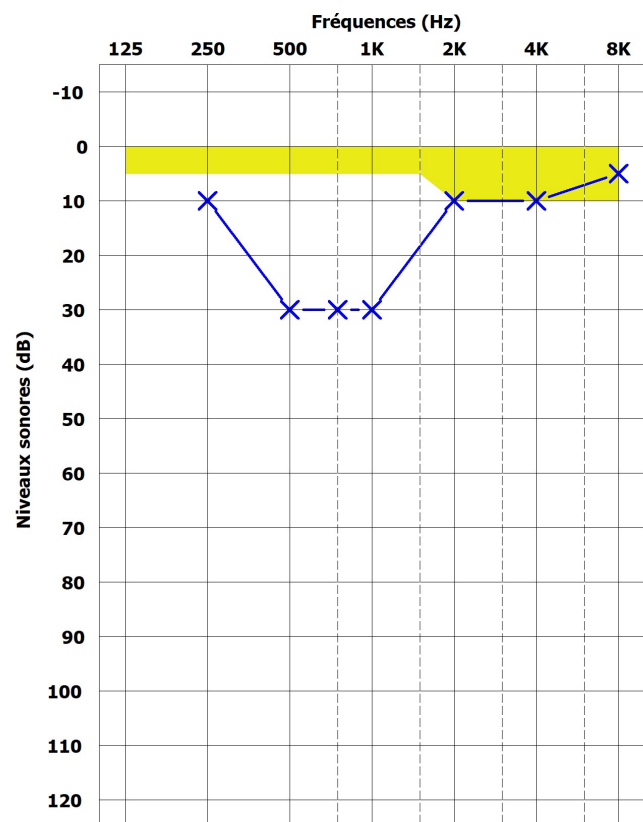

Oreille Gauche

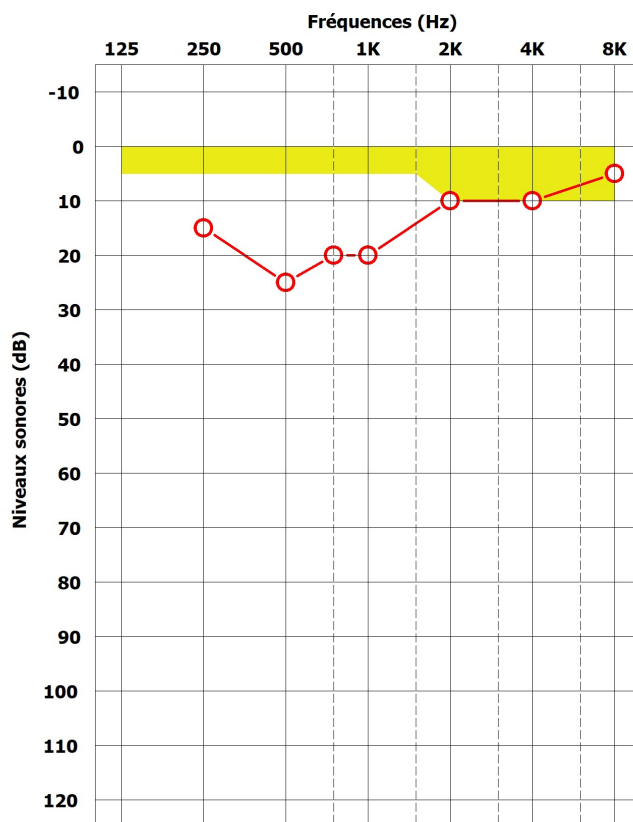

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	30	30	30		10		10		5
CA Droit		15	25	20	20		10		10		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes

Données Patient

CAMARA MORY

Date de naissance

05/12/2000

Age

23

Société

CHEC

ID

24081412373108505

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021