



Données Patient		CAMARA BLAISE YΔPTONE
Date de naissance	01/01/1974	
Age	50	
Société	CHEC	
ID	24070615155411758	

Date du test: 06/07/2024 15:17:39
Durée: 3mn 37s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

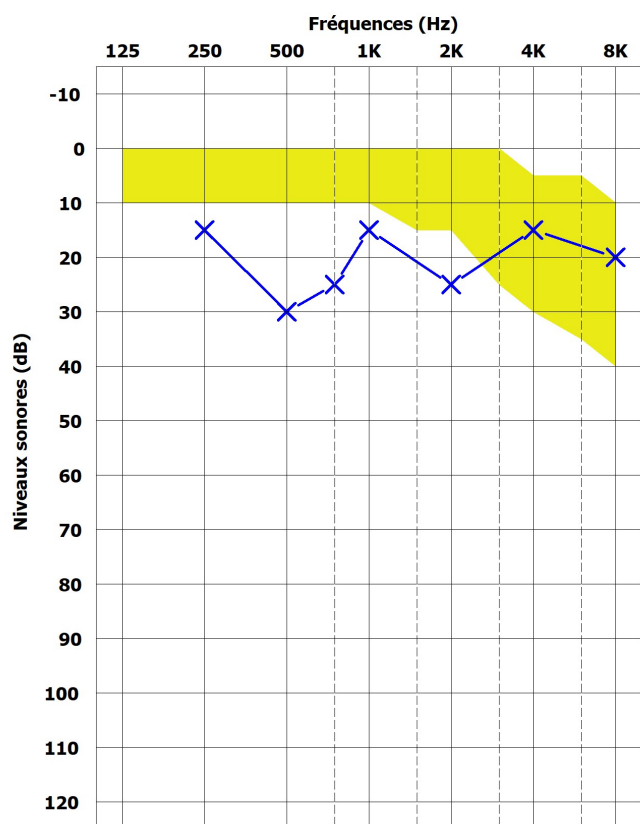

Oreille Gauche

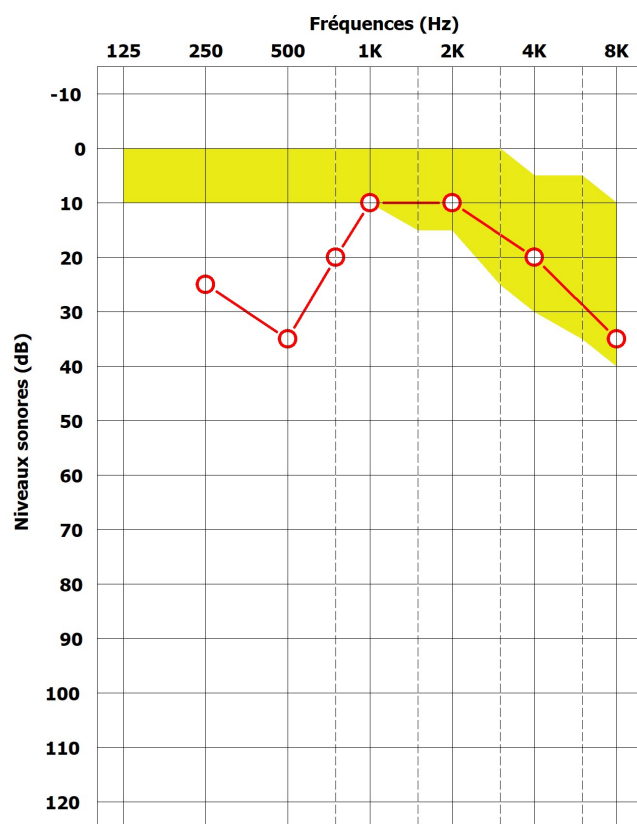

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	30	25	15		25		15		20
CA Droit		25	35	20	10		10		20		35

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes